


◆成興野 給水栓

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	無機物	< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	有機物	< 0.1	0.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.005	0.00
	16 シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		< 0.06	0.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.0010	1.67
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	3.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.007	7.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.0030	10.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	金属類	< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02	10.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	無機物	< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.0	6.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		16.0	8.00
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	31	10.33
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		82	16.40
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	その他	< 0.3	0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下		7.6	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

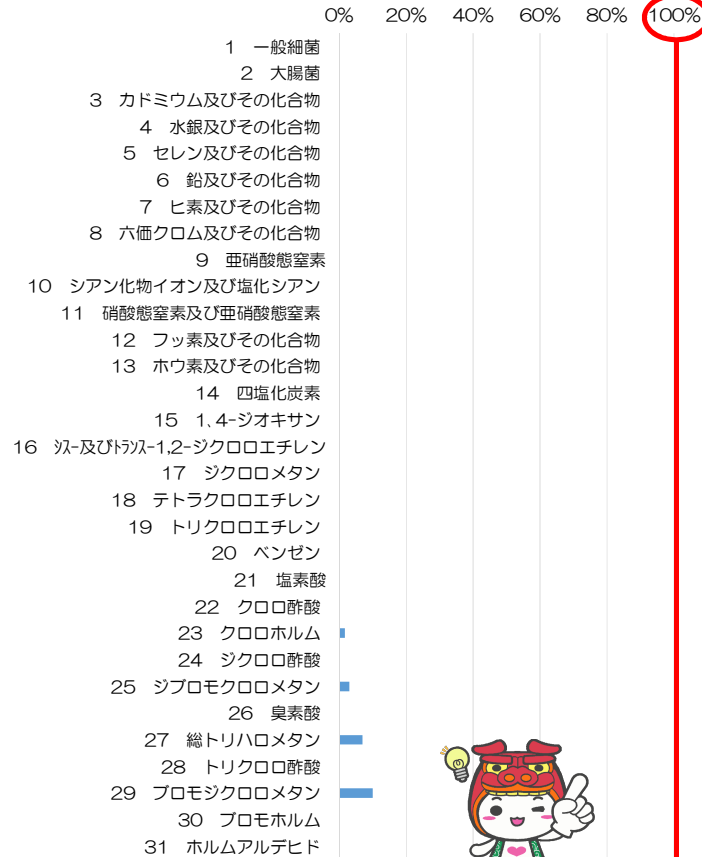

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

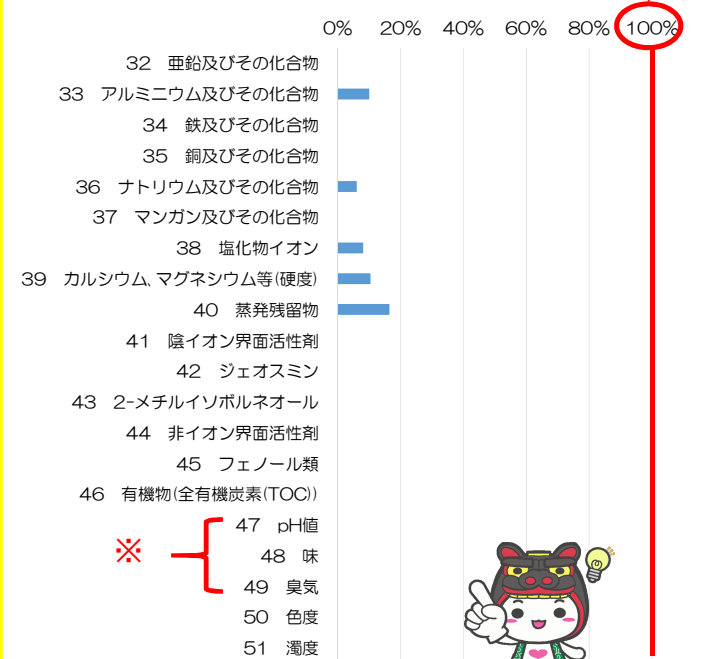

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆柏谷沢 浄水

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	無機物	< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9	9.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有機物	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.15	25.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	1.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
水道水が有すべき性状に關連する項目	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	金属類	< 0.008	0.00
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	13.0	6.50
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	12.0	6.00
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	46	15.33
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	有機物	130	26.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	その他	< 0.3	0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下		6.3	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

柏谷沢 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

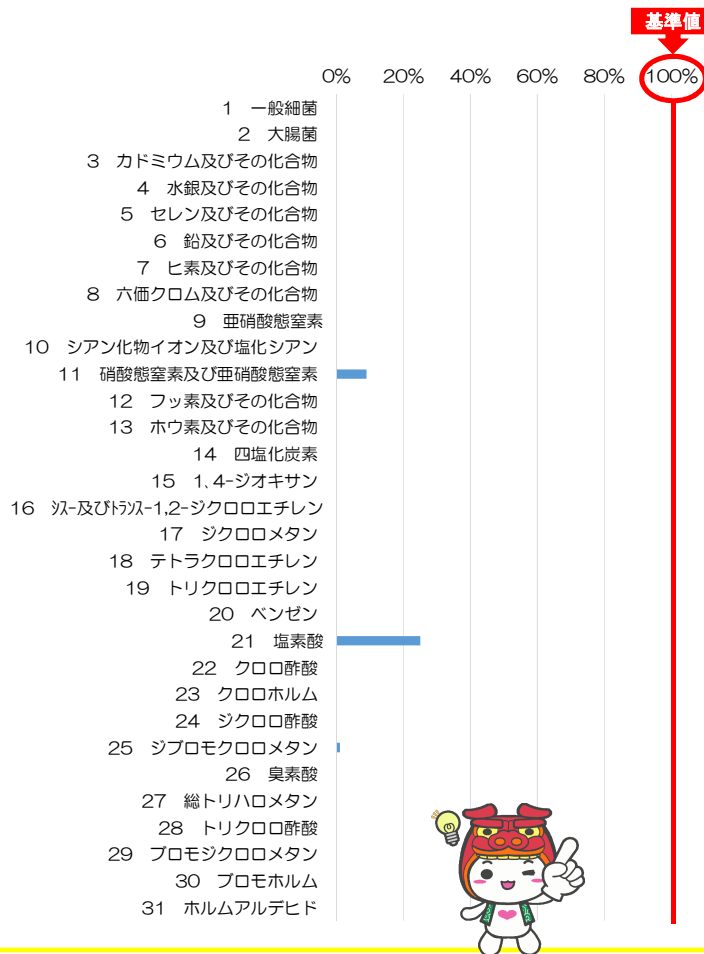

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

柏谷沢 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

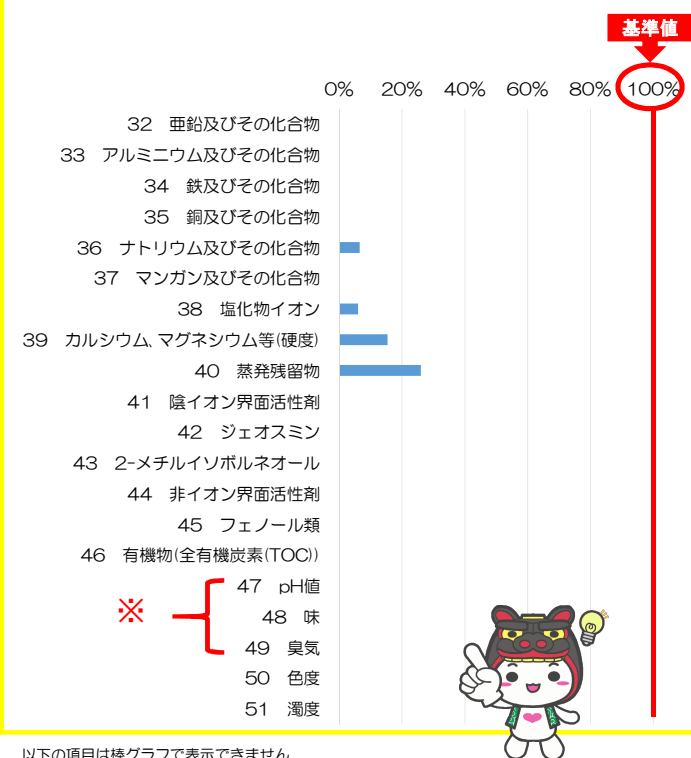

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区 検査地点： 1 2. 成興野給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日	
			気温 (°C)			21. 0	18. 0	23. 0	22. 0	29. 0	30. 0	21. 0	13. 0	7. 5	3. 0	4. 5	7. 0	
			水温 (°C)			7. 9	12. 1	15. 6	19. 8	24. 1	25. 6	22. 5	18. 0	11. 9	6. 3	5. 5	5. 6	
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002			< 0. 002		< 0. 002			< 0. 002	
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004						< 0. 001			< 0. 001
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			< 0. 1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06			0. 06			< 0. 06			< 0. 06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 0120			0. 0110			0. 0090			0. 0010
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 003			0. 005			< 0. 002			< 0. 002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002			0. 004			0. 002			0. 003
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 020			0. 022			0. 016			0. 007
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 006			0. 004			0. 004			< 0. 002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 0060			0. 0070			0. 0050			0. 0030
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区 検査地点： 1 2 . 成興野給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4 月 8 日	5 月 7 日	6 月 3 日	7 月 1 日	8 月 21 日	9 月 2 日	10 月 7 日	11 月 5 日	12 月 2 日	1 月 14 日	2 月 3 日	3 月 10 日
			気温 (℃)			21. 0	18. 0	23. 0	22. 0	29. 0	30. 0	21. 0	13. 0	7. 5	3. 0	4. 5	7. 0
			水温 (℃)			7. 9	12. 1	15. 6	19. 8	24. 1	25. 6	22. 5	18. 0	11. 9	6. 3	5. 5	5. 6
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			0. 02								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			10. 0		14. 0			17. 0			12. 0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14. 0	11. 0	12. 0	12. 0	27. 0	15. 0	22. 0	17. 0	24. 0	14. 0	14. 0 16. 0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			28		32			30			31
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			61		110			88			82
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			0. 000002	0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	0. 3	0. 4	0. 6	< 0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	< 0. 3	< 0. 3
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 6	8. 1	8. 3	8. 1	8. 4	8. 3	8. 4	8. 3	8. 2	7. 6	7. 5 7. 6
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	－	0. 40	0. 46	0. 41	0. 22	0. 41	0. 32	0. 34	0. 36	0. 28	0. 35	0. 32 0. 45
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区 検査地点： 1 3. 柏谷沢原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10月分	11月分	12月分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						—	—	6月3日	—	—	—	—	—	—	—	—		
			気温 (℃)					21. 0										
			水温 (℃)					12. 5										
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			0									
	2		大腸菌		—	1			検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			< 0. 004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0. 9									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	23		クロロホルム	mg/L	—	—												
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	26		臭素酸	mg/L	—	—												
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—												
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区 検査地点： 1 3 . 柏谷沢原水				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							—	—	6月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	
				気温 (°C)			水温 (°C)					21. 0						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			12. 0									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1			0. 001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			12. 0									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1			44									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			110									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1			< 0. 000001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0. 000001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0. 0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1			< 0. 3									
	47	その他	pH値		—	1			6. 3									
48	味			—	—													
49	臭気			—	1			異常なし										
50	色度		度	—	1			< 0. 5										
51	濁度		度	—	1			< 0. 1										
			残留塩素	mg/L	—	—												

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			20.0	18.0	21.0	22.0	31.0	29.5	21.0	13.5	7.5	1.5	3.0	6.5
			水温(℃)			12.5	14.0	13.0	17.1	18.1	19.9	16.0	13.4	11.9	9.6	10.0	11.4
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.9								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.11		0.26			0.14			0.15
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.001		0.002			< 0.001			0.001
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.004		0.004			< 0.004			< 0.004
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			< 0.001		0.0010			< 0.001			< 0.001
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001		0.0010			< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 1 4 . 柏谷沢浄水						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
						気温(℃)	18.0	21.0	22.0	31.0	29.5	21.0	13.5	7.5	1.5	3.0	6.5
						水温(℃)	14.0	13.0	17.1	18.1	19.9	16.0	13.4	11.9	9.6	10.0	11.4
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12.0		13.0			12.0			13.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			43		45			46			46
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110		140			110			130
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.73	0.72	0.76	0.49	0.79	0.69	0.77	0.70	0.68	0.66	0.72
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			検査地点： 1 5. 柏沢給水栓			気温(℃)	18.0	19.0	21.0	28.0	29.0	20.0	11.0	5.0	1.0	2.0	4.0
			水温(℃)			7.4	13.0	15.0	19.2	23.1	23.9	21.0	16.9	12.6	5.3	4.4	3.6
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.9								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.09		0.25			0.15			0.15
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001		0.0010			< 0.001			< 0.001
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002		0.003			0.002			0.001
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.004		0.007			0.004			< 0.004
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.0010		0.0020			0.0010			< 0.001
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.0010		0.0010			0.0010			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4 月 8 日	5 月 7 日	6 月 3 日	7 月 1 日	8 月 21 日	9 月 2 日	10 月 7 日	11 月 5 日	12 月 2 日	1 月 14 日	2 月 3 日	3 月 10 日
			気 温 (℃)			20.0	18.0	19.0	21.0	28.0	29.0	20.0	11.0	5.0	1.0	2.0	4.0
			水 温 (℃)			7.4	13.0	15.0	19.2	23.1	23.9	21.0	16.9	12.6	5.3	4.4	3.6
検 査 地 点 : 1 5 . 柏 沢 給 水 栓																	
番 号	分 類	水 質 基 準 項 目	単 位	基 準 値	検 査 頻 度												
水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 連 す る 項 目	32	金 属 類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12.0		13.0			13.0			13.0
	37	金 属 類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			47		48			47			47
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110		130			120			140
	41	有 機 物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.43	0.39	0.44	0.38	0.38	0.36	0.42	0.42	0.38	0.33	0.43
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合