

◆小牧浄水場 浄水

	水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	無機物	< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5	5.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	有機物	< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾞﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
項目	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.06	0.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.0020	3.33
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003	10.00
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	1.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006	6.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.0030	10.00
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	無機物	< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		11.0	5.50
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	16.0	8.00
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	27	9.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		90	18.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	有機物	0.000003	30.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.6	20.00
	47 pH値		5.8以上 8.6以下	その他	7.1	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)



健康に関する項目 31項目



検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

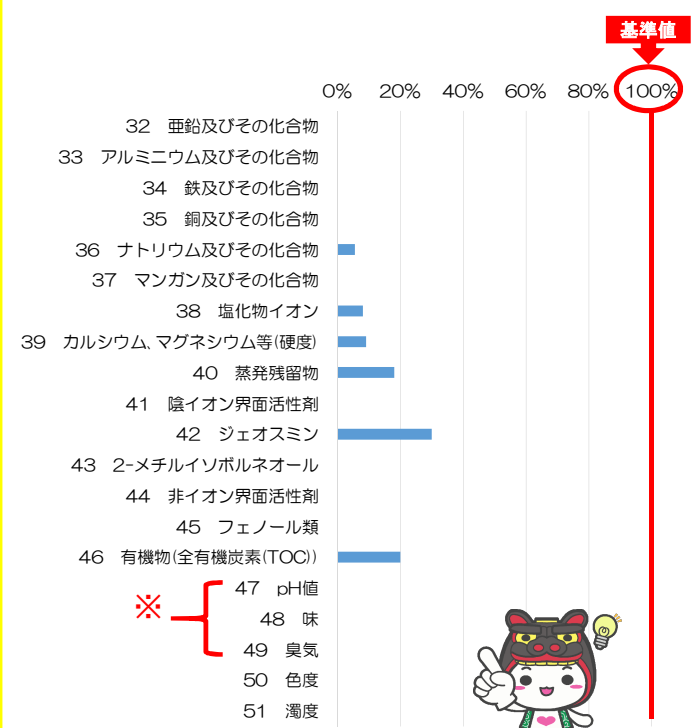

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆勝浦浄水場 浄水

	水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	重金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3	3.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有機物	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
項目	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.08	13.33
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.001	0.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	重金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	53.0	26.50
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	重金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	91.0	45.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	54	18.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		250	50.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	6.9	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

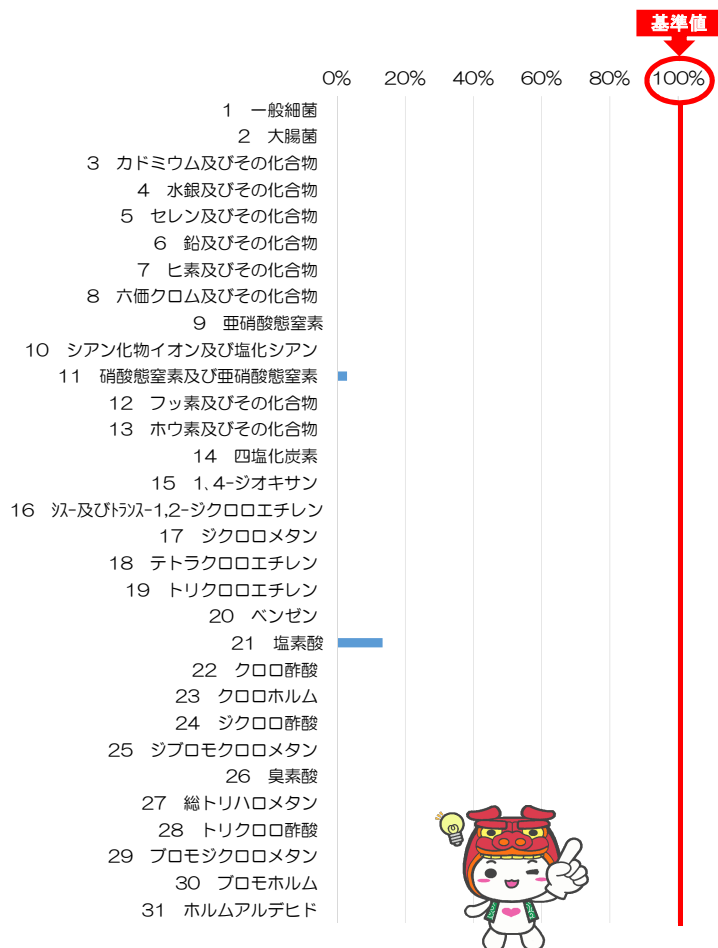

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

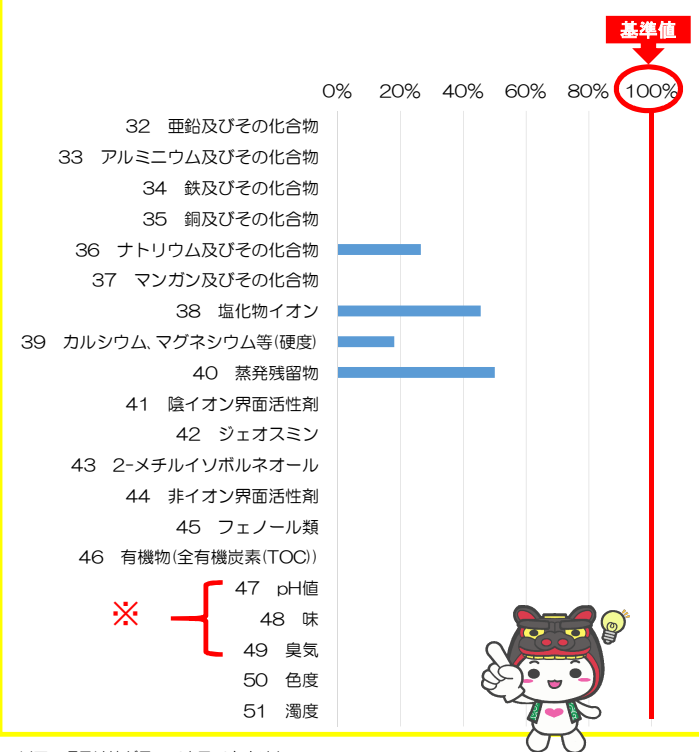

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日	
			気温(℃)			22. 0	17. 0	20. 0	23. 0	31. 0	26. 0	18. 5	13. 0	11. 0	4. 5	5. 0	7. 0	
			水温(℃)			10. 0	14. 5	17. 6	20. 3	27. 6	26. 0	20. 0	14. 0	7. 5	4. 0	3. 5	5. 5	
番号		分類	水質基準項目		単位	基準値	検査頻度											
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	—	12	540	680	1, 100	6, 500	290	1, 200	1, 800	5, 300	4, 000	1, 500	830	750
	2		大腸菌		—	12	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0. 01									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 3	0. 6	0. 6	0. 6	0. 5	0. 6	0. 7	0. 7
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	21	消毒剤・ 消毒副 生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	23		クロロホルム	mg/L	—	—												
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	26		臭素酸	mg/L	—	—												
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—												
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水				採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
							4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
				気温(℃)			22. 0	17. 0	20. 0	23. 0	31. 0	26. 0	18. 5	13. 0	11. 0	4. 5	5. 0	7. 0
				水温(℃)			10. 0	14. 5	17. 6	20. 3	27. 6	26. 0	20. 0	14. 0	7. 5	4. 0	3. 5	5. 5
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	1			< 0. 01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	12	0. 50	0. 33	0. 60	2. 60	0. 27	0. 60	0. 38	0. 56	0. 74	0. 29	0. 24	0. 25
	34		鉄及びその化合物	mg/L	－	12	0. 71	0. 45	0. 86	3. 70	0. 40	0. 83	0. 61	0. 72	0. 48	0. 59	0. 49	0. 52
	35		銅及びその化合物	mg/L	－	1			< 0. 01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	1			8. 7									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	－	12	0. 062	0. 031	0. 057	0. 220	0. 028	0. 070	0. 039	0. 043	0. 010	0. 061	0. 070	0. 056
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	－	1			10. 0									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	12	21	24	27	25	34	32	34	34	23	30	35	28
	40		蒸発残留物	mg/L	－	1			67									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	1			< 0. 02									
	42		ジェオスミン	mg/L	－	4			0. 000001	0. 000003	0. 000002	< 0. 000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	4			< 0. 000001	0. 000001	0. 000001	< 0. 000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	－	1			< 0. 002									
	45		フェノール類	mg/L	－	1			< 0. 0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	－	12	0. 9	0. 7	1. 6	4. 5	1. 4	1. 9	1. 3	1. 7	2. 0	1. 3	1. 2	1. 1
	47	その他	pH値		－	12	7. 2	7. 2	7. 2	7. 1	7. 5	7. 3	7. 5	7. 5	7. 1	7. 1	7. 1	7. 1
	48		味		－	－												
	49		臭気		－	1			土 臭	異常なし	異常なし							
	50		色度	度	－	12	5. 3	4. 6	7. 5	20. 0	6. 1	9. 2	7. 2	9. 5	14. 0	6. 1	5. 9	6. 5
	51		濁度	度	－	12	9. 1	6. 5	13. 0	50. 0	4. 3	11. 0	8. 3	9. 1	34. 0	9. 1	6. 8	7. 7
			残留塩素	mg/L	－	－												

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			22. 0	17. 0	20. 0	23. 0	31. 0	26. 0	18. 5	13. 0	11. 0	4. 5	5. 0	7. 0
			水温(℃)			10. 0	14. 5	17. 0	21. 7	27. 5	25. 5	19. 7	13. 5	7. 0	4. 0	3. 3	5. 0
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 5								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06		0. 12			< 0. 06			< 0. 06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6			0. 0070	0. 0190	0. 0220	0. 0250		0. 0030			0. 0020
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 006			0. 015		0. 005			0. 003
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 001	0. 002	0. 003	0. 002		0. 001			0. 001
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001			< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 012	0. 030	0. 035	0. 036		0. 006			0. 006
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 004			0. 014		0. 002			< 0. 002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6			0. 0040	0. 0090	0. 0100	0. 0090		0. 0020			0. 0030
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6			< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008			< 0. 008		< 0. 008			< 0. 008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
						気温(℃)	17.0	20.0	23.0	31.0	26.0	18.5	13.0	11.0	4.5	5.0	7.0
						水温(℃)	14.5	17.0	21.7	27.5	25.5	19.7	13.5	7.0	4.0	3.3	5.0
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			11.0		12.0			11.0			11.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	10.0	11.0	15.0	16.0	16.0	15.0	13.0	13.0	14.0	16.0	20.0 16.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			28		31			22			27
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			61		87			87			90
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000003	0.000004	0.000003					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.5	0.8	1.1	1.2	0.9	0.7	1.0	0.7	0.6	0.7 0.6
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1 7.1
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし 異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5 < 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1 < 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.54	0.56	0.80	0.96	1.00	0.85	0.66	0.65	0.51	0.51	0.52 0.49
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			16.5	16.5	21.0	22.0	28.0	28.5	20.0	14.5	5.0	5.5	2.0	8.0
			水温(℃)			10.5	15.5	17.5	22.3	26.7	26.7	22.7	18.3	13.4	8.0	7.5	7.6
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.5								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.17			< 0.06			< 0.06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.0180	0.0310	0.0380	0.0450		0.0060			0.0040
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.007			0.006		< 0.002			0.004
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.002	0.004	0.003		0.003			0.003
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.028	0.045	0.057	0.061		0.014			0.012
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.009			0.023		0.004			0.003
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.0080	0.0120	0.0150	0.0130		0.0050			0.0050
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			16.5	16.5	21.0	22.0	28.0	28.5	20.0	14.5	5.0	5.5	2.0	8.0
			水温(℃)			10.5	15.5	17.5	22.3	26.7	26.7	22.7	18.3	13.4	8.0	7.5	7.6
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5		12.0			12.0			12.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11.0	11.0	13.0	15.0	15.0	15.0	14.0	15.0	18.0	15.0	18.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25		30			26			26
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			68		81			87			89
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000002	0.000003	0.000003					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.5	0.4	0.8	1.0	0.9	1.0	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.34	0.34	0.35	0.33	0.39	0.36	0.37	0.34	0.29	0.30	0.36
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			20.0	17.0	20.5	21.5	29.5	27.5	19.5	14.0	7.5	5.0	3.0	7.0
			水温(℃)			13.0	17.0	17.0	22.6	25.2	25.7	21.5	16.7	10.5	4.6	4.0	5.7
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.11			< 0.06			< 0.06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.0130	0.0220	0.0220	0.0280		0.0050			0.0030
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.009			0.01		0.005			0.003
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.002	0.003	0.002		0.002			0.003
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.022	0.035	0.034	0.040		0.011			0.010
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006			0.016		0.003			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.0070	0.0110	0.0090	0.0100		0.0040			0.0040
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008		< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			20.0	17.0	20.5	21.5	29.5	27.5	19.5	14.0	7.5	5.0	3.0	7.0
			水温(℃)			13.0	17.0	17.0	22.6	25.2	25.7	21.5	16.7	10.5	4.6	4.0	5.7
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			10.0		12.0			15.0			11.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11.0	11.0	13.0	15.0	20.0	14.0	15.0	16.0	22.0	16.0	18.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			26		30			25			26
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62		83			84			89
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000001	0.000002	0.000002					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.40	0.39	0.47	0.39	0.51	0.40	0.36	0.32	0.41	0.40	0.37
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			19.5	17.0	21.0	23.0	28.5	28.5	19.0	13.5	7.0	5.0	3.0	8.0
			水温(℃)			12.2	16.8	18.0	22.5	28.2	26.8	21.7	17.0	10.0	4.2	4.2	6.5
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.07			< 0.06			< 0.06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.0090	0.0160	0.0060	0.0090		0.0040			0.0010
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		0.005			0.003			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.002	0.001	0.003		0.001			0.002
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.016	0.025	0.010	0.018		0.008			0.005
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006		0.004			0.003			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.0050	0.0070	0.0030	0.0060		0.0030			0.0020
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			19.5	17.0	21.0	23.0	28.5	28.5	19.0	13.5	7.0	5.0	3.0	8.0
			水温(℃)			12.2	16.8	18.0	22.5	28.2	26.8	21.7	17.0	10.0	4.2	4.2	6.5
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			10.0		13.0			17.0			12.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14.0	11.0	11.0	12.0	27.0	14.0	20.0	17.0	24.0	14.0	14.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25		30			27			28
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			63		71			85			83
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	< 0.3	0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.3	7.2	7.2
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.47	0.40	0.35	0.30	0.47	0.35	0.39	0.44	0.44	0.45	0.40
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			22. 0	17. 5	24. 5	23. 5	29. 0	28. 0	20. 0	14. 0	9. 0	5. 0	3. 0	8. 0
			水温(℃)			11. 0	16. 7	18. 0	22. 5	26. 5	26. 5	22. 7	19. 0	13. 8	7. 6	6. 5	7. 5
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			< 0. 1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06		0. 06			< 0. 06			< 0. 06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002			< 0. 002			< 0. 002
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6			0. 0110	0. 0160	0. 0060	0. 0100		0. 0060			0. 0010
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002		0. 002			< 0. 002			< 0. 002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 002	0. 002	0. 001	0. 003		0. 001			0. 003
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 019	0. 026	0. 010	0. 020		0. 011			0. 006
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 006			0. 005		0. 003			< 0. 002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6			0. 0060	0. 0080	0. 0030	0. 0070		0. 004			0. 0020
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6			< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008		< 0. 008			< 0. 008			< 0. 008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			22. 0	17. 5	24. 5	23. 5	29. 0	28. 0	20. 0	14. 0	9. 0	5. 0	3. 0	8. 0
			水温(℃)			11. 0	16. 7	18. 0	22. 5	26. 5	26. 5	22. 7	19. 0	13. 8	7. 6	6. 5	7. 5
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			0. 01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			10. 0		14. 0			16. 0			12. 0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001		< 0. 001			< 0. 001			< 0. 001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14. 0	11. 0	11. 0	12. 0	27. 0	14. 0	20. 0	17. 0	24. 0	14. 0	16. 0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			27		32			28			29
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62		79			90			81
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			0. 000002	0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	0. 3	0. 4	0. 6	0. 3	0. 4	0. 3	0. 4	0. 4	< 0. 3	< 0. 3
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 5	8. 0	7. 9	8. 0	8. 0	8. 2	8. 2	8. 3	7. 6	7. 4	7. 3
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	－	0. 43	0. 33	0. 31	0. 28	0. 37	0. 29	0. 33	0. 32	0. 35	0. 38	0. 30
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓				採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
				気温(℃)			4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
				水温(℃)			19.0	17.0	18.5	21.0	26.0	27.5	19.0	12.0	4.0	2.5	2.5	5.5
							10.2	14.1	15.3	18.6	22.8	23.0	20.2	16.8	12.4	7.2	6.4	6.7
番号	分類	水質基準項目		単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			< 0.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.12			< 0.06			< 0.06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.0120			0.0120			0.0070			0.0020
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006			0.005			0.002			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.003			0.001			0.003
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.020			0.022			0.012			0.008
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.005			0.004			0.003			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.0060			0.0070			0.0040			0.0030
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
						気温(℃)	19.0	17.0	18.5	21.0	26.0	27.5	19.0	12.0	4.0	2.5	5.5
						水温(℃)	10.2	14.1	15.3	18.6	22.8	23.0	20.2	16.8	12.4	7.2	6.7
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			10.0		14.0			17.0			11.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14.0	12.0	11.0	12.0	27.0	15.0	22.0	17.0	25.0	14.0	14.0 16.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			26		30			27			29
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			64		77			85			84
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	< 0.3	0.3 < 0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.5	7.3	7.3 7.4
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.39	0.37	0.34	0.41	0.40	0.39	0.39	0.32	0.31	0.34	0.31 0.29
	判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			23.0	18.0	21.5	23.0	28.5	28.0	20.0	15.0	11.0	5.5	3.5	8.0
			水温(℃)			11.0	17.5	17.5	22.8	26.5	27.3	20.8	15.1	12.5	7.1	6.0	7.3
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.10			< 0.06			< 0.06
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.0110		0.0110			0.0050			0.0010
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006		0.008			0.004			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002		0.003			0.001			0.002
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.018		0.021			0.009			0.005
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.006		0.005			0.003			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.0050		0.0070			0.0030			0.0020
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月1日	8月21日	9月2日	10月7日	11月5日	12月2日	1月14日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			23.0	18.0	21.5	23.0	28.5	28.0	20.0	15.0	11.0	5.5	3.5	8.0
			水温(℃)			11.0	17.5	17.5	22.8	26.5	27.3	20.8	15.1	12.5	7.1	6.0	7.3
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.02								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.9		13.0			16.0			12.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14.0	11.0	11.0	12.0	27.0	14.0	19.0	17.0	25.0	14.0	14.0 16.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			26		32			28			30
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			74		74			83			87
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3 0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.6	7.7	7.7	7.9	7.9	8.0	8.0	7.5	7.3	7.3 7.4
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	－	0.43	0.41	0.39	0.41	0.43	0.41	0.36	0.39	0.51	0.38	0.35 0.31
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
				気温 (℃)			—	—	6月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				水温 (℃)					17.0									
番号	分類	水質基準項目		単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			240									
	2		大腸菌		—	1			検 出									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.4									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	23		クロロホルム	mg/L	—	—												
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	26		臭素酸	mg/L	—	—												
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—												
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						—	—	6月3日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)					17.0									
			水温(℃)					17.5									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1			0.02								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1			0.06								
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			57.0								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1			0.014								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			120.0								
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1			84								
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			320								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1			0.000002								
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0.000001								
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1			2.2								
	47	その他	pH値		—	1			6.9								
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1			± 臭								
	50		色度	度	—	1			7.0								
	51		濁度	度	—	1			0.3								
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月3日	10月7日	11月11日	12月2日	1月20日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			18.0	12.0	17.0	22.0	25.0	24.0	15.0	13.0	5.0	3.0	-1.0	5.0
			水温(℃)			13.0	16.5	18.5	21.7	25.5	25.3	21.5	16.0	10.0	6.0	4.6	6.3
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に 関する 項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.09		0.14			0.14			0.08
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.0020		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.006		< 0.004			< 0.004			< 0.004
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.0020		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月3日	10月7日	11月11日	12月2日	1月20日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			18.0	12.0	17.0	22.0	25.0	24.0	15.0	13.0	5.0	3.0	-1.0	5.0
			水温(℃)			13.0	16.5	18.5	21.7	25.5	25.3	21.5	16.0	10.0	6.0	4.6	6.3
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			62.0		65.0			80.0			53.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	110.0	140.0	130.0	110.0	120.0	140.0	88.0	110.0	100.0	86.0	85.0 91.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			87		96			46			54
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			340		410			290			250
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.9	6.5	6.8	7.3	6.6	6.9	7.0	6.8	7.3	7.0	6.8 6.9
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.41	0.41	0.54	0.62	0.56	0.55	0.46	0.48	0.37	0.37	0.53 0.44
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1 1. 勝浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月3日	10月7日	11月11日	12月2日	1月20日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			18.0	12.0	17.0	22.0	25.0	24.0	15.0	13.0	5.0	3.0	-1.0	5.0
			水温(℃)			17.5	16.0	18.5	26.8	26.0	26.9	21.5	16.0	11.5	6.5	4.5	11.0
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10	消毒副生成物	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	11	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.2								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.08		0.16			0.15			0.09
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.0020		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		0.001			< 0.001			< 0.001
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.007		< 0.004			< 0.004			< 0.004
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.0020		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.001		0.0010			< 0.001			< 0.001
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008			< 0.008			< 0.008

令和6年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1 1. 勝浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月8日	5月7日	6月3日	7月2日	8月5日	9月3日	10月7日	11月11日	12月2日	1月20日	2月3日	3月10日
			気温(℃)			18.0	12.0	17.0	22.0	25.0	24.0	15.0	13.0	5.0	3.0	-1.0	5.0
			水温(℃)			17.5	16.0	18.5	26.8	26.0	26.9	21.5	16.0	11.5	6.5	4.5	11.0
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			54.0		67.0			62.0			54.0
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	100.0	140.0	110.0	140.0	120.0	140.0	90.0	110.0	95.0	84.0	86.0 90.0
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			70		94			53			55
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			290		430			280			260
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.0	6.7	7.0	6.9	6.8	7.1	7.3	7.0	7.4	7.1	6.9 7.1
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
			残留塩素	mg/L	0.1以上	－	0.44	0.46	0.44	0.45	0.50	0.42	0.39	0.50	0.47	0.44	0.46 0.47
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合