


◆飛鳥 給水栓

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.1	1.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有機物	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
項目	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.06	0.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.001	1.67
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	3.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006	6.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002	6.67
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01	5.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	無機物	0.02	2.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.0	5.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	13.0	6.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25	8.33
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	無機物	57	11.40
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	有機物	< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.3	10.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	7.3	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

飛鳥 給水栓の水質検査結果 概要版①

(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

健康に関する項目 31項目

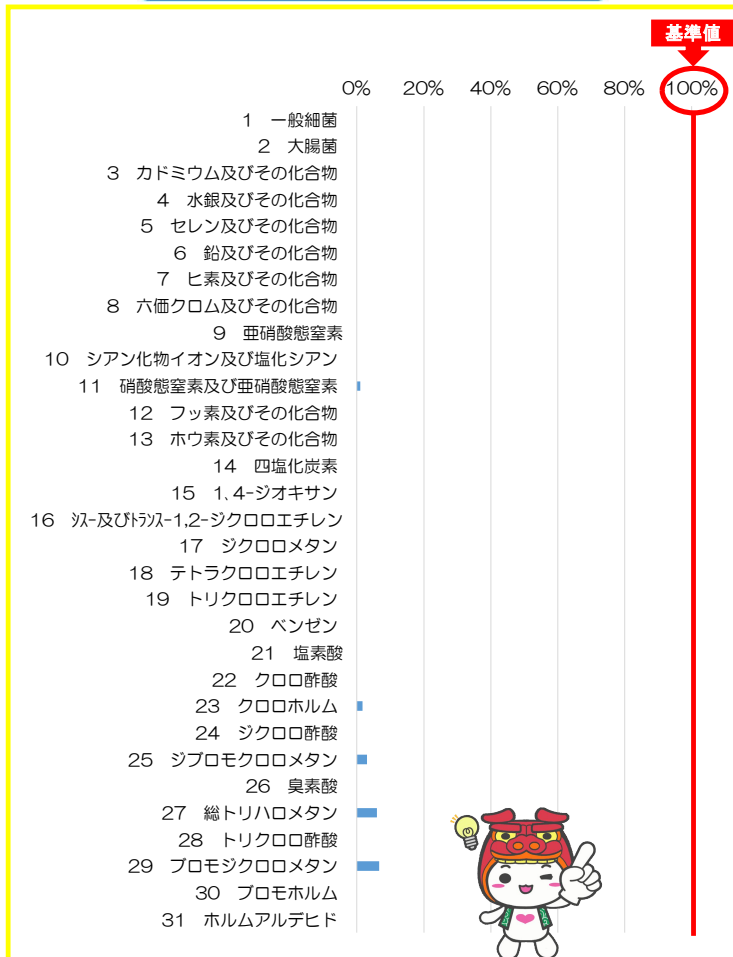


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

飛鳥 給水栓の水質検査結果 概要版②

(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

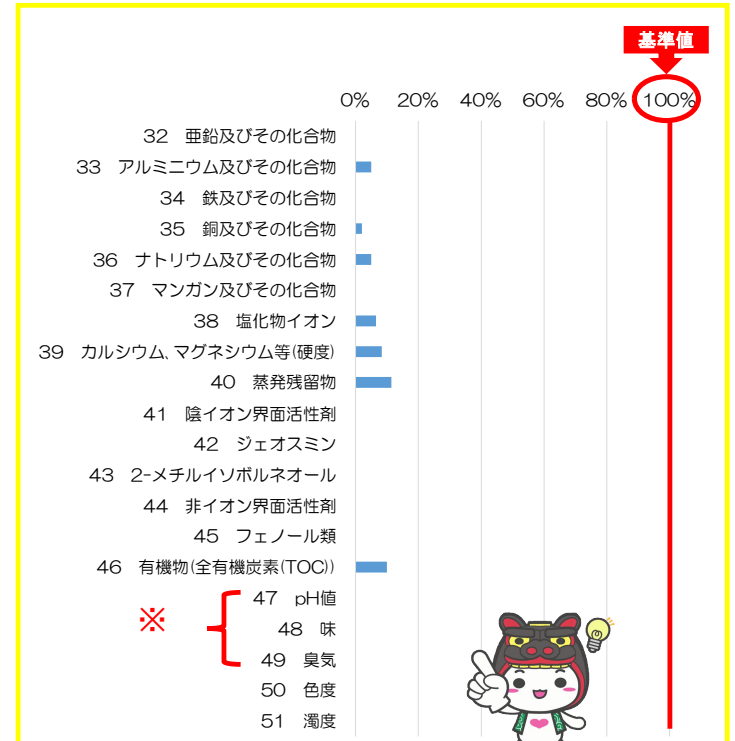

以下の項目は棒グラフで表示できません

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。

今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。

今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

平 田 地 区 検査地点： 1 6 . 小林給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—	
				気温 (℃)			10. 0	12. 0	19. 0	28. 0	27. 0	33. 0	22. 0	9. 0	12. 0				
				水温 (℃)			6. 1	11. 1	15. 3	22. 6	25. 0	26. 1	21. 5	14. 4	11. 5				
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.17			0.18			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.005			0.016			0.004				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			< 0.002			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003			0.006			0.005				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.012			0.033			0.014				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.006			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.005				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

平 田 地 区 検査地点： 1 6 . 小林給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
				気温 (℃)			10. 0	12. 0	19. 0	28. 0	27. 0	33. 0	22. 0	9. 0	12. 0			
				水温 (℃)			6. 1	11. 1	15. 3	22. 6	25. 0	26. 1	21. 5	14. 4	11. 5			
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9. 6		15			12				
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	12	13	19	16	11	11	13			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			23		31			26				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			57		90			60				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02									
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002									
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 3			
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 3	7. 3	7. 4	7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 6				
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5			
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1			
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 33	0. 41	0. 28	0. 3	0. 26	0. 31	0. 22	0. 22	0. 26			
		判 定					適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

平 田 地 区 検査地点： 1 7 . 飛鳥給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—	
				気温(℃)			11. 5	13. 0	19. 0	27. 5	27. 5	32. 0	22. 0	12. 0	12. 0				
				水温(℃)			8. 2	14. 5	17. 7	23. 3	24. 8	25. 5	23. 3	14. 0	10. 5				
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・ 消毒副 生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.12			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.003			0.011			0.001				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.003			0.007			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.005			0.003				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.008			0.025			0.006				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.004			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.003			0.009			0.002				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

平 田 地 区 検査地点： 1 7 . 飛鳥給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
				気温 (℃)			11. 5	13. 0	19. 0	27. 5	27. 5	32. 0	22. 0	12. 0	12. 0			
				水温 (℃)			8. 2	14. 5	17. 7	23. 3	24. 8	25. 5	23. 3	14. 0	10. 5			
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			0. 01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 02									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9. 6		15			10				
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	14	12	11	13	18	15	11	11	13			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			23		30			25				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			69		90			57				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02									
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002									
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	0. 3	0. 4	0. 6	0. 7	0. 5	0. 4	0. 3			
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 2	7. 2	7. 3	7. 4	7. 4	7. 4	7. 4	7. 5	7. 3			
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5			
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1			
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 42	0. 52	0. 54	0. 56	0. 48	0. 41	0. 53	0. 54	0. 55			
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				