


◆成興野 給水栓

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.1	1.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.15	25.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.019	31.67
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003	10.00
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.007	7.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.039	39.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006	20.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.013	43.33
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01	5.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	14.0	7.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	11.0	5.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	33	11.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		87	17.40
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.4	13.33
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	8.1	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

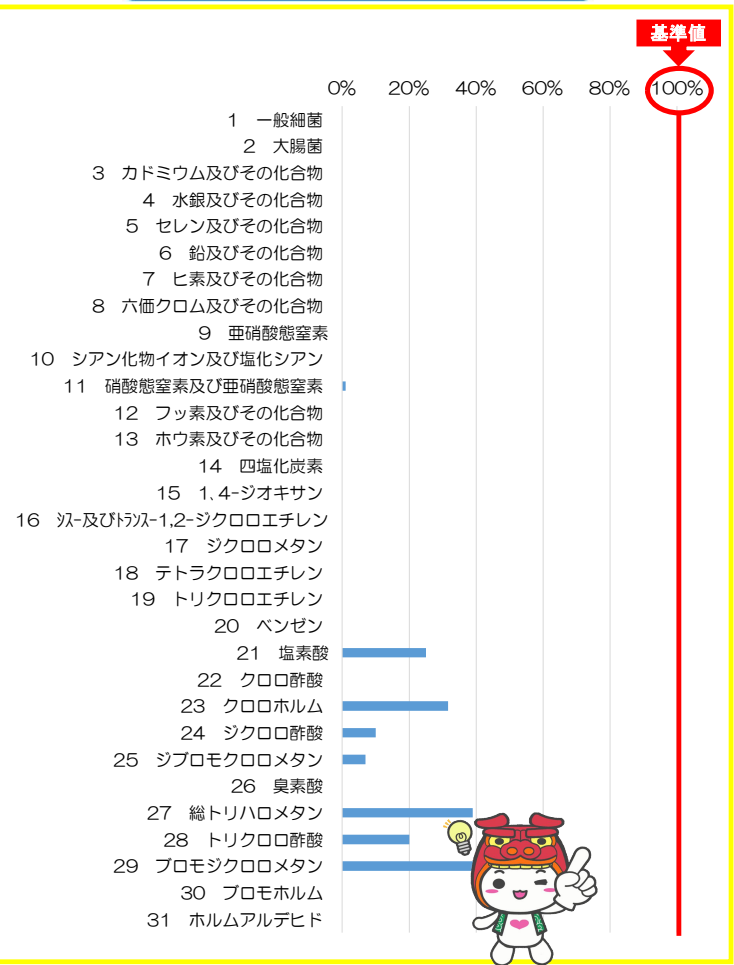

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

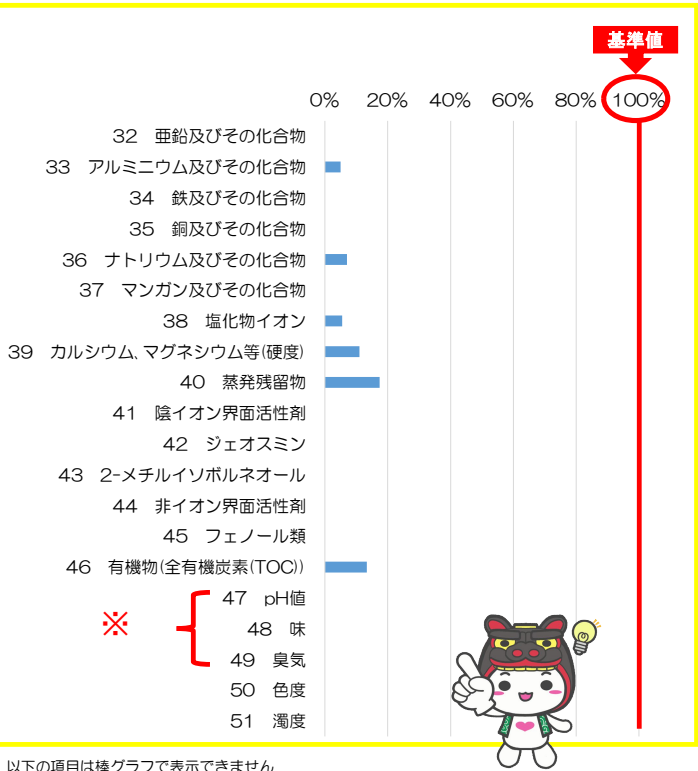

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆柏谷沢 浄水

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	金属類	< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	無機物	< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.3	13.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	有機物	< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 2,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.23	38.33
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.001	0.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	0.01	1.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	12.0	6.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	11.0	5.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	45	15.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	有機物	120	24.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	その他	< 0.3	0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下		6.3	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

柏谷沢 浄水の水質検査結果 概要版①

(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

健康に関する項目 31項目




検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

柏谷沢 浄水の水質検査結果 概要版②

(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

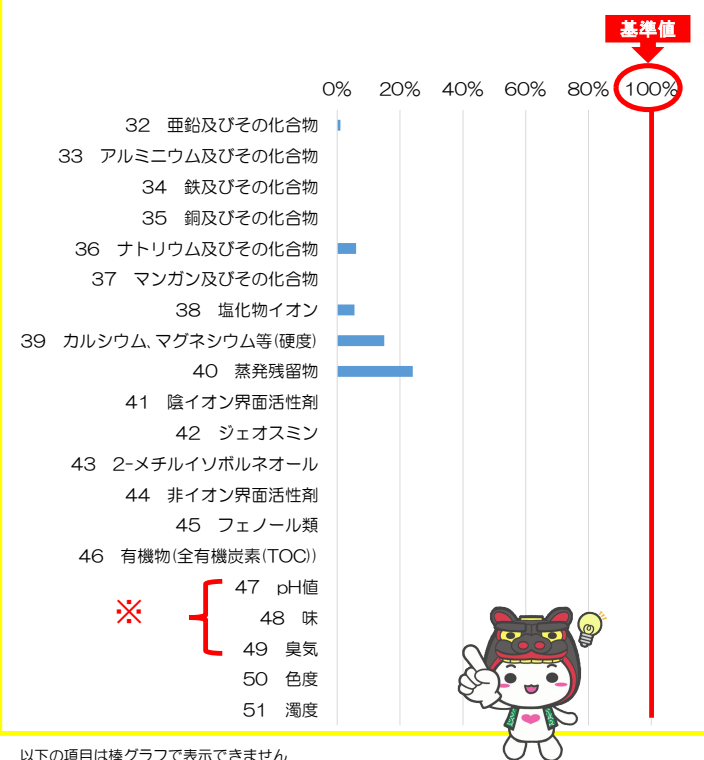

以下の項目は棒グラフで表示できません

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。

今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。

今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	—	—	—	—
			検査地点： 1 2. 成興野給水栓			気温(℃)	10.0	12.0	19.5	28.5	30.0	33.0	23.5	10.0			
			水温(℃)			7.9	11.9	15.4	23.7	25.0	21.0	22.5	16.1				
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0				
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.15						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.006		0.019						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004		0.003						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003		0.007						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.014		0.039						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002		0.006						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.005		0.013						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001		< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 1 2 . 成興野給水栓						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	—	—	—	—
						気温(℃)	10.0	12.0	19.5	28.5	30.0	33.0	23.5	10.0			
						水温(℃)	7.9	11.9	15.4	23.7	25.0	21.0	22.5	16.1			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5		14						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			27		33						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60		87						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4			
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.7	8	8.2	8.2	8	8.1	8.3	8.1			
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.32	0.4	0.35	0.39	0.38	0.23	0.27	0.3			
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月 分		5 月 分		6 月 分		7 月 分		8 月 分		9 月 分		10月分		11月分		12月分		1 月 分		2 月 分		3 月 分			
検査地点： 1 3 . 柏谷沢原水						探 水 月 日		—		—		6月2日		—		—		—		—		—		—		—		—			
						気温 (℃)						19. 5																			
						水温 (℃)						12. 4																			
番号		分類		水質基準項目		単位		基準値		検査頻度																					
健 康 に 関 す る 項 目	1		病原微生物	一般細菌		個/mL		—		1						4															
	2			大腸菌				—		1						検出せず															
	3		金属類	カドミウム及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 0003															
	4			水銀及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 00005															
	5			セレン及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 001															
	6			鉛及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 001															
	7			ヒ素及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 001															
	8			六価クロム及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 002															
	9		無機物	亜硝酸態窒素		mg/L		—		1						< 0. 004															
	10			シアン化合物イオン及び塩化シアン		mg/L		—		1						< 0. 001															
	11			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L		—		1						1. 3															
	12			フッ素及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 08															
	13			ホウ素及びその化合物		mg/L		—		1						< 0. 1															
	14		有機物	四塩化炭素		mg/L		—		1						< 0. 0002															
	15			1,4-ジオキサン		mg/L		—		1						< 0. 005															
	16			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン		mg/L		—		1						< 0. 001															
	17			ジクロロメタン		mg/L		—		1						< 0. 001															
	18			テトラクロロエチレン		mg/L		—		1						< 0. 001															
	19			トリクロロエチレン		mg/L		—		1						< 0. 001															
	20			ベンゼン		mg/L		—		1						< 0. 001															
	21		消毒剤・消毒副生成物	塩素酸		mg/L		—		—																					
	22			クロロ酢酸		mg/L		—		—																					
	23			クロロホルム		mg/L		—		—																					
	24			ジクロロ酢酸		mg/L		—		—																					
	25			ジブロモクロロメタン		mg/L		—		—																					
	26			臭素酸		mg/L		—		—																					
	27			総トリハロメタン		mg/L		—		—																					
	28			トリクロロ酢酸		mg/L		—		—																					
	29			ブロモジクロロメタン		mg/L		—		—																					
	30			ブロモホルム		mg/L		—		—																					
	31			ホルムアルデヒド		mg/L		—		—																					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
検査地点： 13. 柏谷沢原水						—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温 (℃)											
						水温 (℃)											
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1		12									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1		11									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1		47									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1		110									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1		< 0.000001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1		< 0.000001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1		< 0.0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1		< 0.3									
	47	その他	pH値		—	1		6.3									
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1		異常なし									
	50		色度	度	—	1		< 0.5									
	51		濁度	度	—	1		< 0.1									
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						探 水 月 日		4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10月分	11月分	12月分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
検査地点： 1 4 . 柏谷沢浄水								4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	—	—	—	—	
						気温 (℃)		10. 0	11. 5	19. 5	28. 5	29. 0	31. 0	22. 0	10. 0					
						水温 (℃)		11. 4	12. 6	15. 0	18. 8	19. 6	18. 5	15. 6	12. 5					
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002			< 0. 002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001			< 0. 001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1. 3											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001											
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001											
	21	消毒剤・ 消毒副 生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			0. 1				0. 23							
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002				< 0. 002							
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			< 0. 001				< 0. 001							
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002				< 0. 002							
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 001				< 0. 001							
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001				< 0. 001							
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			< 0. 004				< 0. 004							
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002				< 0. 002							
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 001				< 0. 001							
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001				< 0. 001							
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008				< 0. 008							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 1 4 . 柏谷沢浄水						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	—	—	—	—
						気温(℃)	11. 5	19. 5	28. 5	29. 0	31. 0	22. 0	10. 0				
						水温(℃)	11. 4	12. 6	15. 0	18. 8	19. 6	18. 5	15. 6	12. 5			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12		12						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	11	12	12	11				
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			45		45						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110		120						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3				
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 3	6. 3	6. 4	6. 3	6. 3	6. 4	6. 3				
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5				
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1				
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 56	0. 58	0. 6	0. 75	0. 53	0. 72	0. 73	0. 82			
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	—	—	—	—
			検査地点： 1 5. 柏沢給水栓			気温(℃)	9. 0	11. 0	19. 0	27. 0	27. 0	29. 0	21. 0	10. 0			
			水温(℃)			6. 1	10. 3	14. 1	23. 4	24. 3	24. 1	20. 0	13. 7				
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0				
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1. 3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			0. 1		0. 24						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			< 0. 001		0. 001						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002		0. 003						
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 004		0. 007						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 001		0. 002						
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			0. 001		0. 001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008		< 0. 008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 1 5 . 柏沢給水栓						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	—	—	—	—
						気温(℃)	11. 0	19. 0	27. 0	27. 0	29. 0	21. 0	10. 0				
						水温(℃)	6. 1	10. 3	14. 1	23. 4	24. 1	20. 0	13. 7				
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 02								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12		12						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12	12	12	11				
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			48		47						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110		120						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3				
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 5	6. 5	6. 5	6. 6	6. 5	6. 6	6. 5	6. 6			
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5				
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1				
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 41	0. 33	0. 47	0. 5	0. 38	0. 54	0. 32	0. 41			
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合				