

◆成興野 給水栓

水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.0005	0.00
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.1	1.00
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
16 ヒ-及びトライ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.06	0.00
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.004	6.67
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.006	6.00
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.017	17.00
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006	20.00
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.0010	1.11
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.01	5.00
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.0	6.00
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		< 0.001	0.00
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	14.0	7.00
39 カルシウム、マグネシウム等(%)	mg/L	300以下		29	9.67
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		68	13.60
41 隣イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
42 ジオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.00001	0.00
43 2-メチルイソポルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.00001	0.00
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	10.00		0.3	10.00
47 pH値		5.8以上 8.6以下		8.5	—
48 味		異常でない		異常なし	—
49 奥気		異常でない		異常なし	—
50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目



検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

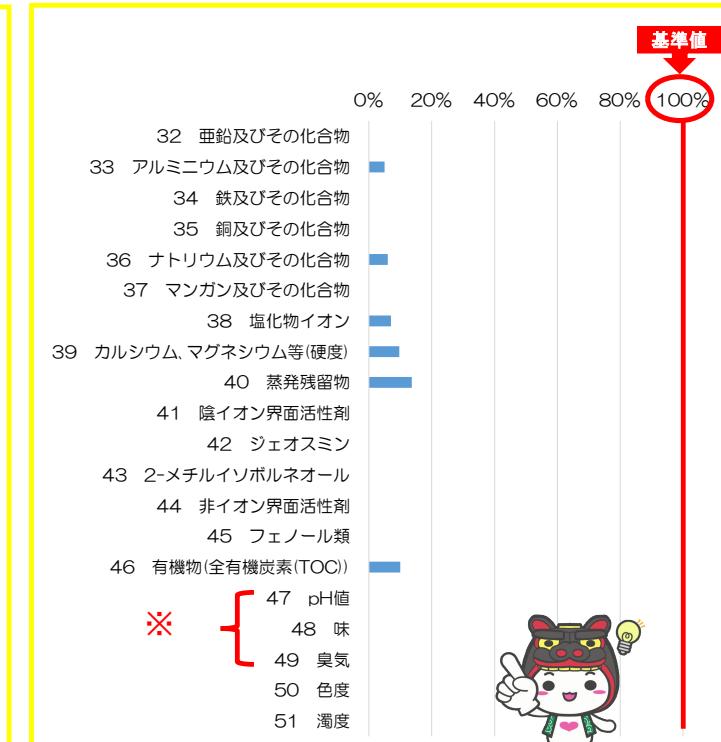

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回の範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 奥気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ [47 pH値]の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回の範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 奥気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回の範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 奥気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ [47 pH値]の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回の範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 奥気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ [47 pH値]の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回の範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 奥気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回の「異常なし」のため、基準を満たしています。

◆柏谷沢 済水

水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	無機物	1.3	13.00
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
16 リ-及びトライ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	有機物	< 0.001	0.00
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.07	11.67
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
25 ジクロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.001	0.00
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.004	0.00
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01	1.00
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.001	0.00
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.0	6.00
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		< 0.001	0.00
38 塩化物イオン	mg/L	200以下		11.0	5.50
39 カルシウム、マグネシウム等(4)	mg/L	300以下		43	14.33
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		110	22.00
41 隣イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
42 ジエオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
43 2-メチルイソポルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00
47 pH値		5.8以上 8.6以下		6.3	—
48 味		異常でない		異常なし	—
49 奥気		異常でない		異常なし	—
50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

柏谷沢 済水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目



検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

柏谷沢 済水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

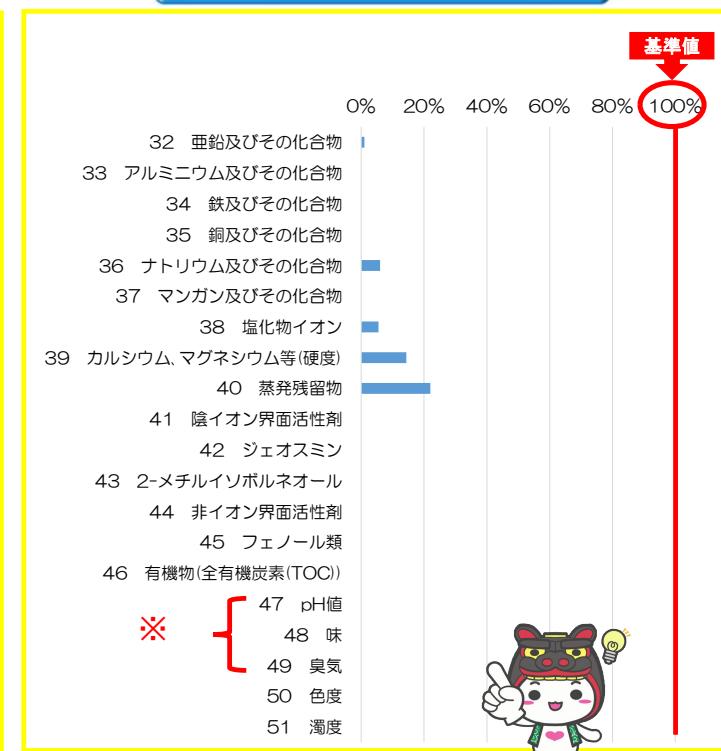

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：12. 成興野給水栓			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
			気温(℃)		10.0	12.0	19.5	28.5	30.0	33.0	23.5	10.0	11.0			
			水温(℃)		7.9	11.9	15.4	23.7	25.0	21.0	22.5	16.1	12.1			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.0005								
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
10		シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.15			< 0.06		
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.006			0.019			0.004		
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.003			< 0.002		
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003			0.007			0.006		
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.014			0.039			0.017		
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.006			< 0.002		
29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.005			0.013			0.006		
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			0.001		
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：12. 成興野給水栓			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
			気温(℃)		10.0	12.0	19.5	28.5	30.0	33.0	23.5	10.0	11.0			
			水温(℃)		7.9	11.9	15.4	23.7	25.0	21.0	22.5	16.1	12.1			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01							
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01							
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03							
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01							
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5			14			12	
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001							
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	14	
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			27			33			29	
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60			87			68	
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02							
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
	43		2-メチルイソポルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002							
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005							
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.7	8	8.2	8.2	8	8.1	8.3	8.1	8.5	
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.32	0.4	0.35	0.39	0.38	0.23	0.27	0.3	0.2		
	判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：13. 柏谷沢原水			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					—	—	6月2日	—	—	—	—	—	12月1日	—	—	—
			気温(℃)				19.5						11.0			
番号		分類	水質基準項目		単位	基準値	検査頻度									
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原 微生物	一般細菌	個/mL	—	1			4							
	2		大腸菌	個/mL	—	1		検出せず						検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1		< 0.004								
	10		シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	mg/L	—	1		< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1		1.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1		< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1		< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1		< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1		< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1		< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1		< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1		< 0.001								
	21	消毒剤・ 消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—										
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—										
	23		クロロホルム	mg/L	—	—										
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—										
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—										
	26		臭素酸	mg/L	—	—										
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—										
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—										
	29		プロモジクロロメタン	mg/L	—	—										
	30		プロモホルム	mg/L	—	—										
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：13.柏谷沢原水			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					—	—	6月2日	—	—	—	—	—	12月1日	—	—	—
			気温(℃)				19.5						11.0			
番号		分類	水質基準項目		単位	基準値	検査頻度									
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1		12								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1		11								
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1		47								
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1		110								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1		< 0.000001								
	43		2-メチルイソポルネオール	mg/L	—	1		< 0.000001								
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	—	1		< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1		< 0.3								
	47	その他	pH値		—	1		6.3								
	48		味		—	—										
	49		臭気		—	1		異常なし								
	50		色度	度	—	1		< 0.5								
	51		濁度	度	—	1		< 0.1								
			残留塩素	mg/L	—	—										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：14. 柏谷沢浄水			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
			気温(℃)		10.0	11.5	19.5	28.5	29.0	31.0	22.0	10.0	11.0			
			水温(℃)		11.4	12.6	15.0	18.8	19.6	18.5	15.6	12.5	12.5			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.0005								
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
10		シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.3								
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.1			0.23			0.07		
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.001			< 0.001			< 0.001		
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.004			< 0.004			< 0.004		
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：14. 柏谷沢浄水			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
			気温(℃)		10.0	11.5	19.5	28.5	29.0	31.0	22.0	10.0	11.0			
			水温(℃)		11.4	12.6	15.0	18.8	19.6	18.5	15.6	12.5	12.5			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度											
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01							
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01							
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03							
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01							
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12			12			12	
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001							
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	11	12	12	12	11	11		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			45			45			43	
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110			120			110	
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02							
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
	43		2-メチルイソポルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002							
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005							
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.56	0.58	0.6	0.75	0.53	0.72	0.73	0.82	0.85		
	判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：15.柏沢給水栓			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
			気温(℃)		9.0	11.0	19.0	27.0	27.0	29.0	21.0	10.0	9.0			
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度										
1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0			
2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.0005								
5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
10		シアノ化合物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.3								
12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.1			0.24			0.09		
22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001			0.001			< 0.001		
24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.003			0.002		
26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.004			0.007			0.005		
28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002		
29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.001			0.002			0.002		
30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.001			0.001			0.001		
31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松山地区 検査地点：15.柏沢給水栓			採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
					4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	—	—	—
			気温(℃)		9.0	11.0	19.0	27.0	27.0	29.0	21.0	10.0	9.0			
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度										
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01							
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01							
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03							
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.02							
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12			12			12	
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001							
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12	12	12	11	11		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			48			47			45	
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110			120			120	
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02							
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
	43		2-メチルイソポルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001				
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002							
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005							
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6		
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.41	0.33	0.47	0.5	0.38	0.54	0.32	0.41	0.38		
	判定					適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	