


◆小牧浄水場 浄水

	水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5	5.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.06	0.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.002	3.33
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.003	10.00
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	1.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.006	6.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.003	10.00
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	11.0	5.50
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	8.6	4.30
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	27	9.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		90	18.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000003	30.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.4	13.33
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	7.4	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

健康に関する項目 31項目


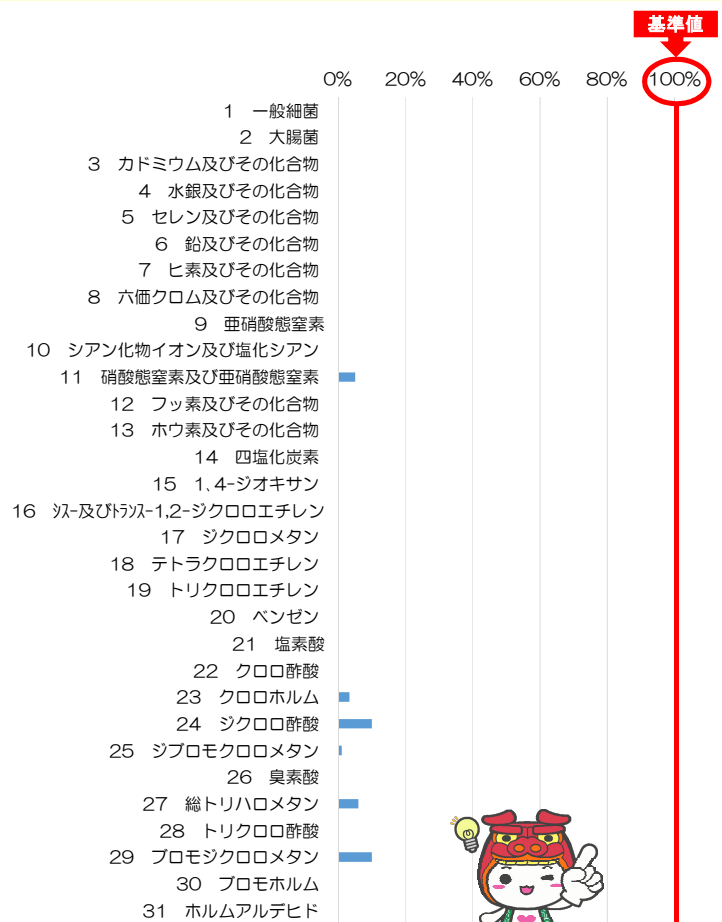


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です



小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

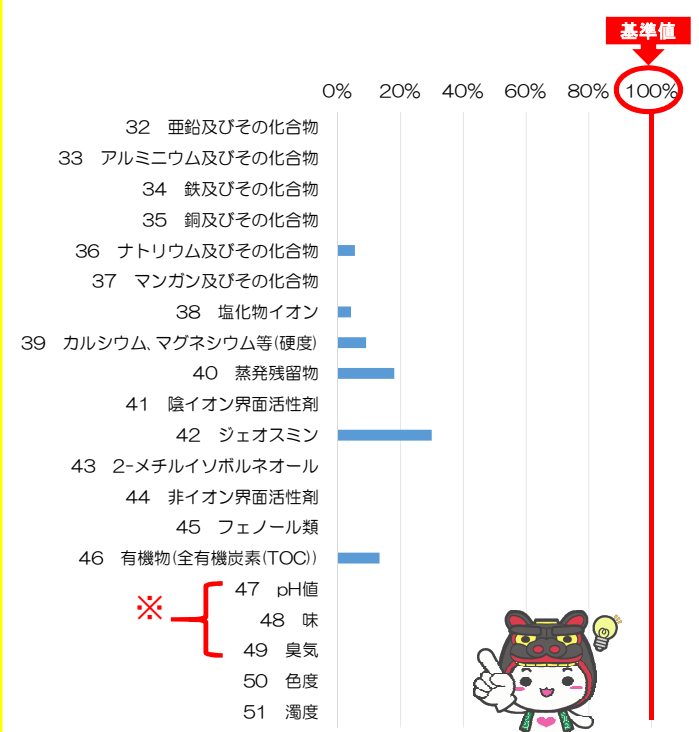


以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆勝浦浄水場 浄水					
水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値 対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0 0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず 0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003 0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005 0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002 0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004 0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3 3.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08 0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1 0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002 0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005 0.00
	16 ス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001 0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001 0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.08 13.33
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002 0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001 0.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002 0.00
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.001 0.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001 0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004 0.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002 0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001 0.00
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001 0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008 0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01 0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01 0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03 0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01 0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	53.0 26.50
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001 0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	99 49.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	54 18.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		250 50.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02 0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001 0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001 0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002 0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005 0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3 0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	6.8 -
	48 味		異常でない		異常なし -
	49 臭気		異常でない		異常なし -
	50 色度	度	5以下		< 0.5 0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1 0.00

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

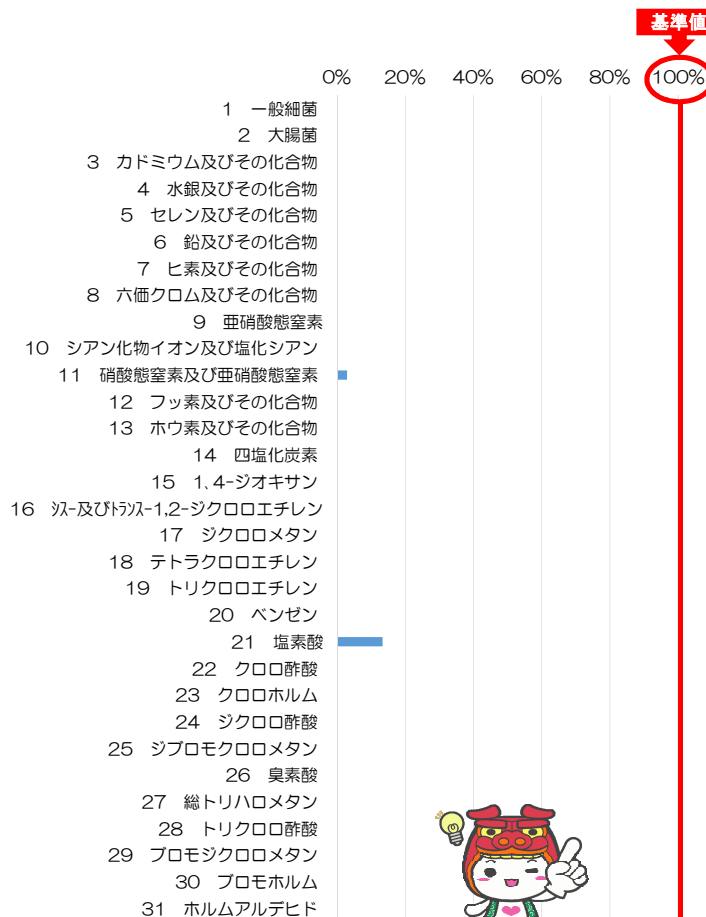

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

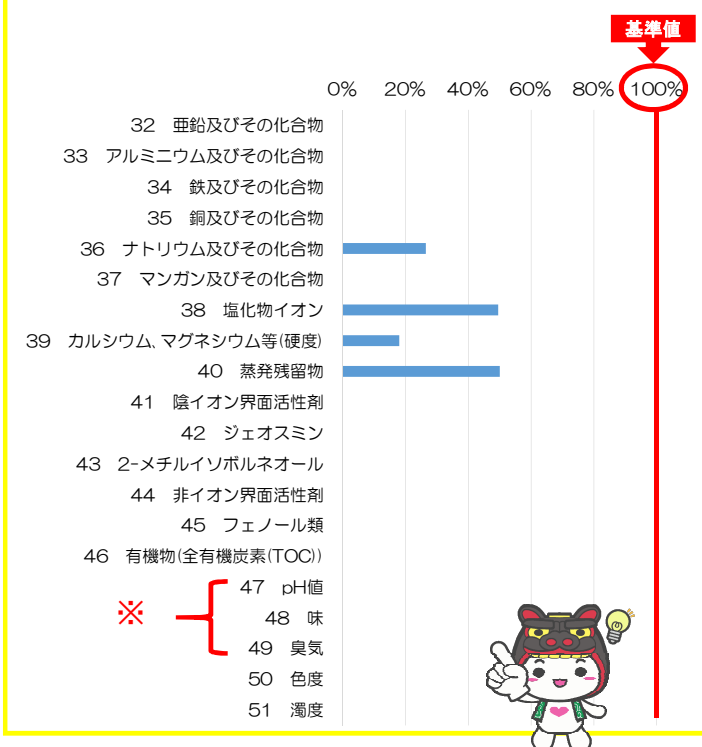

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	12.0										
			水温(℃)			8.3	10.2										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	930	2500									
	2		大腸菌		—	12	検 出	検 出									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0.4	0.3									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1											
	20		ベンゼン	mg/L	—	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			12. 0	12. 0										
			水温 (℃)			8. 3	10. 2										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12	0. 48	0. 66									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	12	0. 27	1									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12	0. 012	0. 051									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1											
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	12	17	19									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	—	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1											
	45		フェノール類	mg/L	—	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	12	1. 5	1. 2									
	47	その他	pH値		—	12	7	7									
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1											
	50		色度	度	—	12	5. 8	7. 8									
	51		濁度	度	—	12	25	20									
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	12.0										
			水温(℃)			8.7	10.0										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	12.0									
						水温(℃)	8.7	10.0									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	8.6									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4									
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.4									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.5									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	11.5										
			水温(℃)			9.3	13.5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			12. 0	11. 5										
			水温 (℃)			9. 3	13. 5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9. 4									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	0. 4	0. 4									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 4	7. 5									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1									
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 36	0. 33									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	13.0										
			水温(℃)			9.5	14.5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			12. 0	13. 0										
			水温 (℃)			9. 5	14. 5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	10									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	0. 3	< 0. 3									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 2	7. 3									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1									
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 34	0. 31									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.5	12.5										
			水温(℃)			9.7	14.0										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			10. 5	12. 5										
			水温 (℃)			9. 7	14. 0										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 2	7. 3									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1									
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 35	0. 44									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			13.0	14.0										
			水温(℃)			10.0	13.5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			13. 0	14. 0										
			水温 (℃)			10. 0	13. 5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 3	7. 5									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1									
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 36	0. 47									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.0	12.0										
			水温(℃)			8.4	11.8										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
			気温 (℃)			4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			水温 (℃)			8. 4	11. 8										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 3	7. 4									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1									
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 31	0. 38									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12. 0	14. 0										
			水温(℃)			8. 6	12. 5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4											
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4											
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			12. 0	14. 0										
			水温 (℃)			8. 6	12. 5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	7. 3	7. 4									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1									
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 36	0. 42									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (°C)														
			水温 (°C)														
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1											
	2		大腸菌		—	1											
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1											
	20		ベンゼン	mg/L	—	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
			気温 (℃)			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			水温 (℃)														
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1											
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1											
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1											
	45		フェノール類	mg/L	—	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1											
	47	その他	pH値		—	1											
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1											
	50		色度	度	—	1											
	51		濁度	度	—	1											
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0										
			水温(℃)			10.0	13.5										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0										
						水温(℃)	10.0	13.5									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	99									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3									
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	6.8									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.47	0.54									
		判 定				適 合	適 合										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1 1. 勝浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	7.0	9.0									
			水温(℃)			11.5	14.2										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4											
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1											
	10	消毒副生成物	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4											
	11	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
			気温 (℃)			4月7日	5月7日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			水温 (℃)			11.5	14.2										
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4											
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	98									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4											
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4											
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1											
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1											
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3									
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	6.9									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし									
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	0.6									
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1									
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.46									
		判 定				適 合	適 合										