


◆小牧浄水場 浄水

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4	4.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有機物	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 ｼｽ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.06	0.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.024	40.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010	33.33
	25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	3.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.038	38.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004	13.33
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.011	36.67
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	9.8	4.90
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	18.0	9.00
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	17	5.67
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		62	12.40
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001	10.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.9	30.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	7.1	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

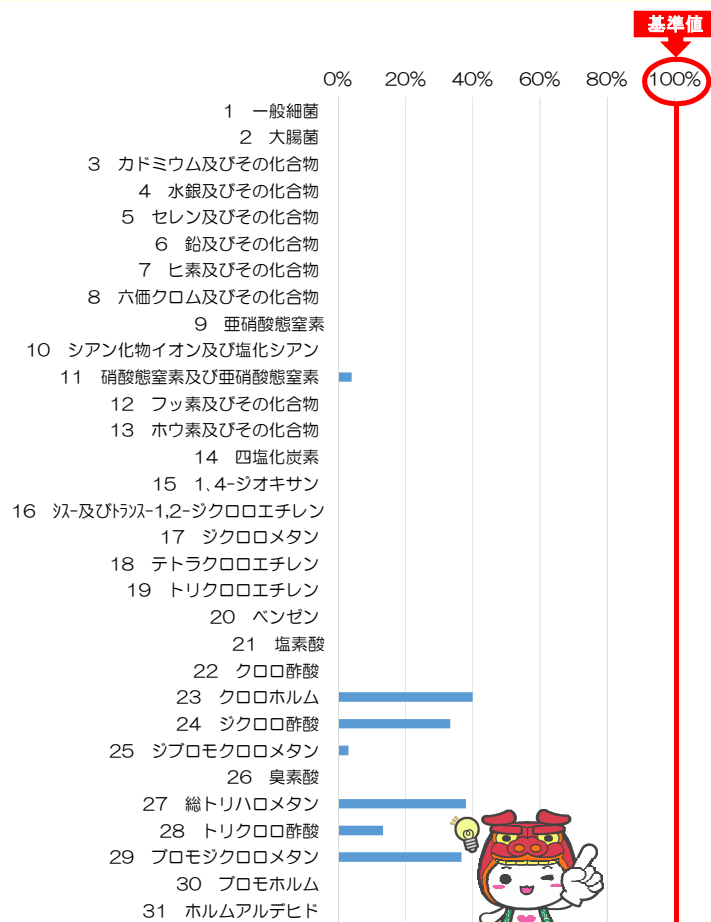

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

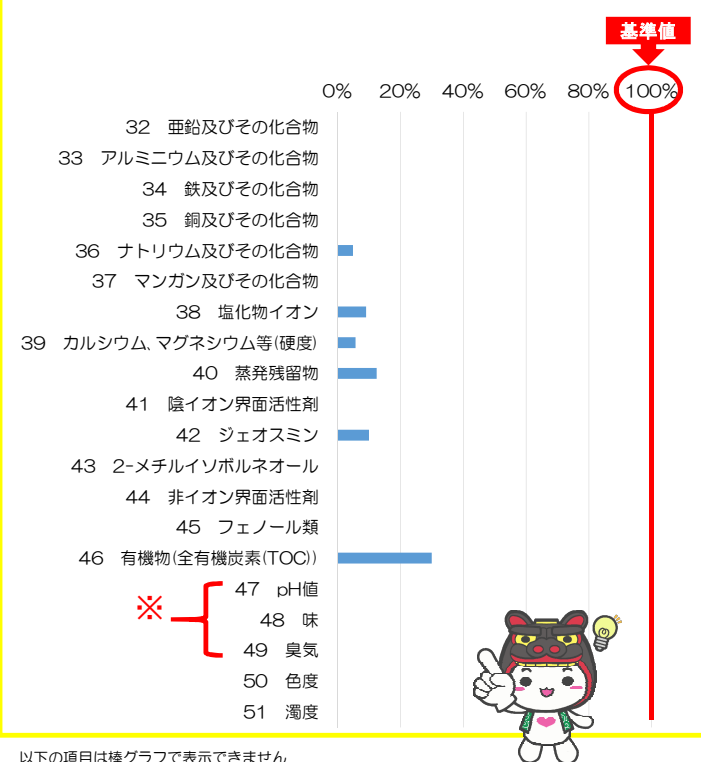


以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です


水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値	
健康に 関する 項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00	
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		< 0.0003	0.00	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	金属類	< 0.00005	0.00	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00	
	10 シアン化水素イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	無機物	< 0.001	0.00	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.6	16.00	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00		
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00		
16 ジェチルベンゼン、1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00		
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00		
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00		
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00		
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00		
21 塩素素	mg/L	0.6以下		0.16	26.67		
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00		
23 クロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	消毒剤・ 消毒副生成物	< 0.002	0.00		
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.001	1.00		
26 臭素素	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001	3.33		
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00		
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L		1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.03		0.00	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01		0.00	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	72.0	36.00	
	37 マグネシウム及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00	
	38 塩化水素イオン	mg/L	200以下	その他	110.0	55.00	
	39 カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下		49	16.33	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	無機物	270	54.00	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	有機物	< 0.000001	0.00	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00	
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00	
	47 pH値		5.8以上 8.6以下		6.8	—	
	48 味		異常でない		異常なし	—	
49 臭気		異常でない	異常なし	—			
50 色度	度	5以下	その他	< 0.5	0.00		
51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00		

健康に関する項目 31項目

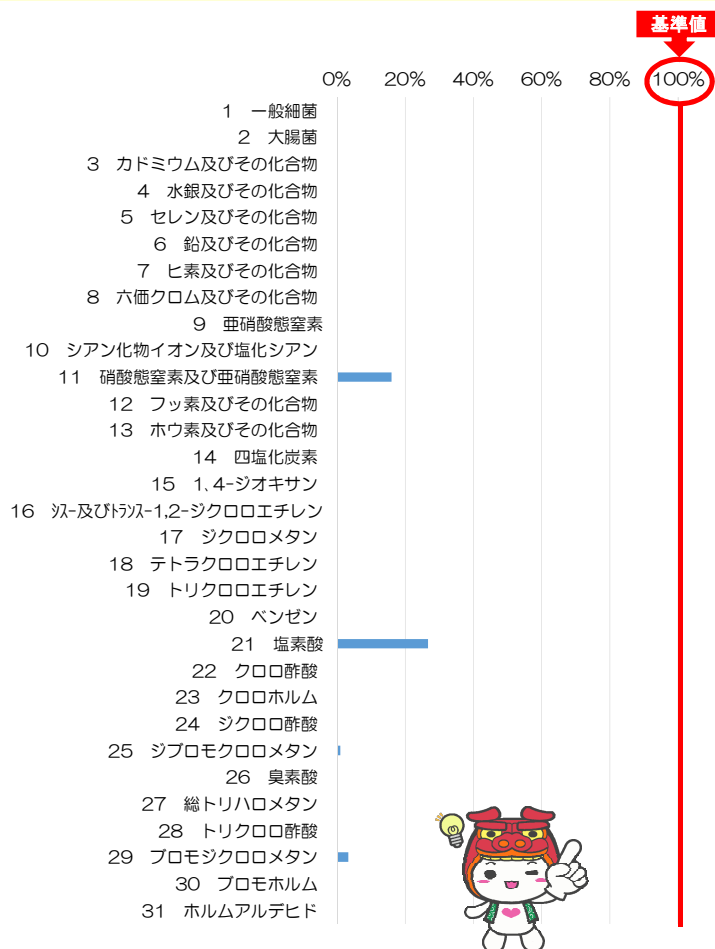

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

性状に関する項目 20項目

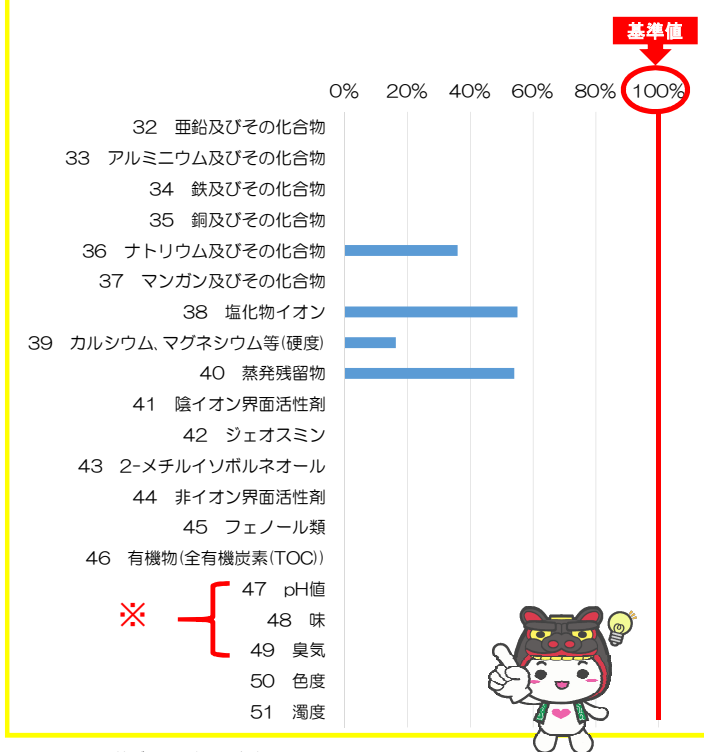

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0							
			水温(℃)			8.3	10.2	14.0	25.5	22.0							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	930	2500	4200	910	3300						
	2		大腸菌		—	12	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0.002								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.005								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5						
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)			12. 0	12. 0	21. 0	29. 0	29. 0							
			水温 (℃)			8. 3	10. 2	14. 0	25. 5	22. 0							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12	0. 48	0. 66	0. 77	0. 34	0. 61						
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	12	0. 27	1	1. 2	0. 59	1. 3						
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			5. 5								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12	0. 012	0. 051	0. 079	0. 04	0. 11						
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			5. 8								
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	12	17	19	19	32	31						
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			110								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	—	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	12	1. 5	1. 2	2	1. 6	1. 9						
	47	その他	pH値		—	12	7	7	7	7. 3	7. 3						
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1			土 臭	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	—	12	5. 8	7. 8	12	6. 5	7. 3						
	51		濁度	度	—	12	25	20	28	5. 6	15						
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0							
			水温(℃)			8.7	10.0	13.5	24.7	26.2							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.01	0.015	0.024						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.01								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			< 0.001	0.003	0.003						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.014	0.026	0.038						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.008	0.011						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	12.0	21.0	29.0	29.0						
						水温(℃)	8.7	10.0	13.5	24.7	26.2						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.8								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	8.6	12	16	18						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			17								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000002	0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.8	1	0.9						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.4	7.4	7.2	7.1						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.5	0.75	1.01	1.05						
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	11.5	17.0	27.0	27.0							
			水温(℃)			9.3	13.5	17.0	23.5	25.6							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.014	0.023	0.047						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.009								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.004	0.003						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.025	0.039	0.064						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.007								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.008	0.012	0.014						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	11.5	17.0	27.0	27.0						
						水温(℃)	9.3	13.5	17.0	23.5	25.6						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.6								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9.4	11	16	17						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			22								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			64								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	0.000002	0.000002						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.33	0.35	0.31	0.52						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	13.0	17.5	27.0	28.0							
			水温(℃)			9.5	14.5	16.9	24.0	28.5							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.2								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.009	0.016	0.039						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.008								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.005						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.018	0.028	0.057						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.006	0.009	0.013						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	13.0	17.5	27.0	28.0						
						水温(℃)	9.5	14.5	16.9	24.0	28.5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.4								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	10	11	14	17						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			23								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.3	< 0.3	0.4	0.6	0.9						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.34	0.31	0.35	0.5	0.42						
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.5	12.5	18.0	28.0	28.0							
			水温(℃)			9.7	14.0	17.2	25.5	28.8							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.004	0.008	0.011						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.003	0.007						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.01	0.017	0.028						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.01						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.5	12.5	18.0	28.0	28.0							
			水温(℃)			9.7	14.0	17.2	25.5	28.8							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.6								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.35	0.44	0.4	0.42	0.46						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			13.0	14.0	18.5	27.0	29.0							
			水温(℃)			10.0	13.5	16.7	22.8	26.2							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.005	0.008	0.011						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.008						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.012	0.017	0.03						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.011						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	13.0	14.0	18.5	27.0	29.0						
						水温(℃)	10.0	13.5	16.7	22.8	26.2						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			57								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.47	0.36	0.38	0.36						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.0	12.0	16.5	26.0	27.0							
			水温(℃)			8.4	11.8	14.2	19.5	23.3							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.006								
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003								
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.014								
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.005								
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001								
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	10.0	12.0	16.5	26.0	27.0						
						水温(℃)	8.4	11.8	14.2	19.5	23.3						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.31	0.38	0.42	0.43	0.33						
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12. 0	14. 0	19. 0	28. 0	28. 5							
			水温(℃)			8. 6	12. 5	16. 8	23. 9	25. 0							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002								
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 005								
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 004								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002								
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 011								
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 002								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 004								
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001								
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	14.0	19.0	28.0	28.5						
						水温(℃)	8.6	12.5	16.8	23.9	25.0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.7								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			61								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.42	0.4	0.39	0.27						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
			気温 (°C)			—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			水温 (°C)					12.0									
								17.0									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			700								
	2		大腸菌		—	1			検 出								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.008								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.027								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			1.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)											
						水温(℃)											
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1			0.11								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1			0.12								
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			74								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1			0.063								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			82								
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1			48								
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			270								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1			0.00001								
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0.00001								
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1			2.8								
	47	その他	pH値		—	1			7								
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1			± 臭								
	50		色度	度	—	1			16								
	51		濁度	度	—	1			0.9								
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0	14.0	25.3	28.0							
			水温(℃)			10.0	13.5	16.0	25.0	27.5							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.6								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.16								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001								
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.001								
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.004								
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.001								
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001								
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0	14.0	25.3	28.0							
						水温(℃)	10.0	13.5	16.0	25.0	27.5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			72								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	99	94	93	110						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			49								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	6.8	7.2	7.1	6.8						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.47	0.54	0.47	0.56	0.51						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1 1. 勝浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			7.0	9.0	12.0	25.3	27.3							
			水温(℃)			11.5	14.2	17.0	25.0	28.0							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10	消毒副生成物	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	11	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.18								
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002								
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001								
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002								
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002								
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001								
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.006								
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002								
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002								
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002								
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008								

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0	12.0	25.3	27.3							
						水温(℃)	11.5	14.2	17.0	25.0	28.0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			75								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	98	94	96	110						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			50								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	6.9	7.3	7.3	7.1						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.46	0.5	0.46	0.48						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							