



水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に 関する 項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	重金属類	< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	無機物	< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4	4.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00	
16 1,2-及び1,3,4,5-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.12	20.00	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018	30.00	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.010	33.33		
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	3.00		
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	消毒剤・ 消毒副生成物	< 0.001	0.00	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.031	31.00	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007	23.33	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.010	33.33	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		重金属類	< 0.01	0.00
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01		0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.03		0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	13.0	6.50	
37 マグネシウム及びその化合物	mg/L	0.05以下	重金属類	< 0.001	0.00	
38 塩化化合物イオン	mg/L	200以下	その他	18.0	9.00	
39 カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	無機物	33	11.00	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		100	20.00	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	10.00	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00	
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.9	30.00	
47 pH値		5.8以上 8.6以下	7.3	—		
48 味		異常でない	異常なし	—		
49 臭気		異常でない	異常なし	—		
50 色度	度	5以下	< 0.5	0.00		
51 濁度	度	2以下	< 0.1	0.00		

健康に関する項目 31 項目

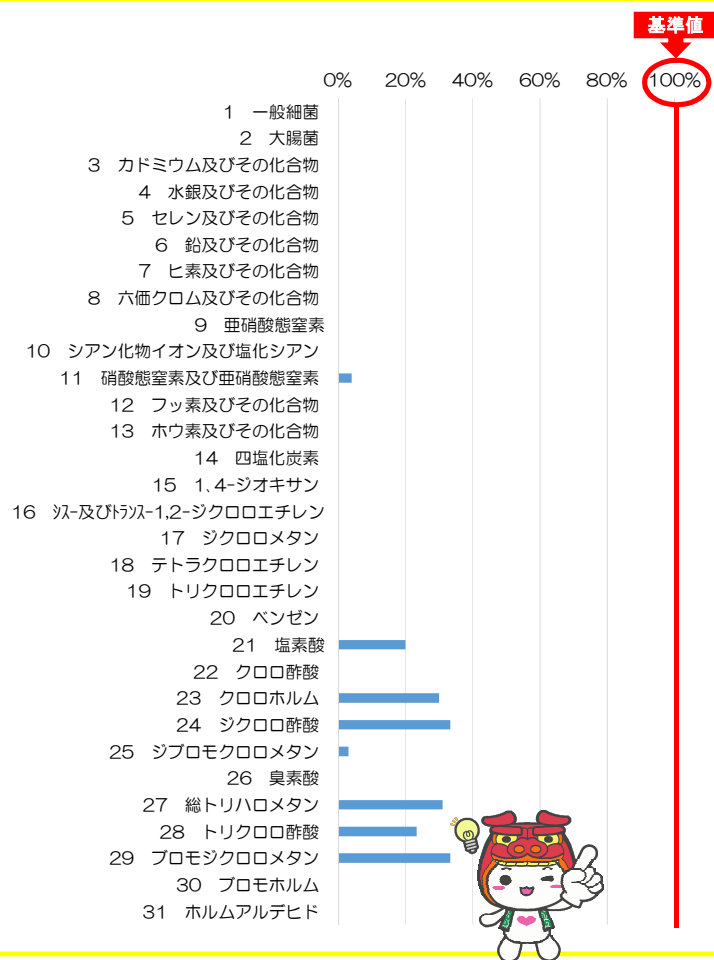

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

性状に関する項目 20項目

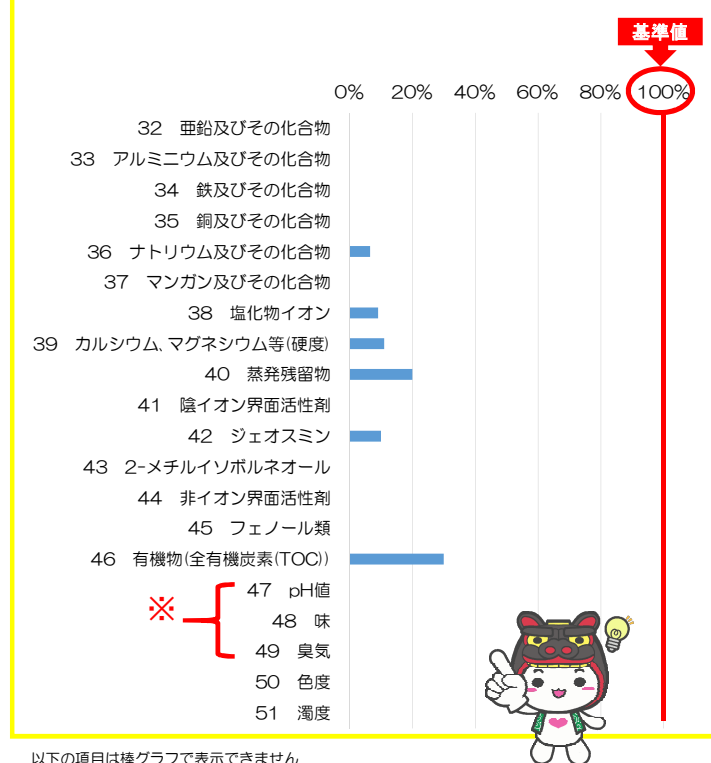

以下の項目は棒グラフで表示できません

- ※【47 pH値】基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
- ※【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
- ※【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です


水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に 関する 項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		金属類	< 0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	< 0.00005		0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	< 0.002		0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.6	16.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	< 0.005	0.00	
	16 シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	有機物	< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.17		28.33	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	< 0.002	0.00		
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	< 0.001	0.00		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	0.00		
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	< 0.001	0.00		
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	消毒剤・ 消毒副生成物	< 0.001	0.00	
27 総トリハロメタン	mg/L	1.1以下		< 0.004	0.00	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00	
29 ブロモジブromメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00	
水道水が有すべき性状に関連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	50.0	25.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	100.0	50.00
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64	21.33
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	無機物	320	64.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	0.00	
	42 ジェオシミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	0.00	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	0.00	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	有機物	< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	< 0.3	0.00	
	47 pH値		5.8以上 8.8以下	6.9	—	
	48 味		異常でない	異常なし	—	
	49 臭気		異常でない	異常なし	—	
	50 色度	度	5以下	< 0.5	0.00	
51 濁度	度	2以下	< 0.1	0.00		

健康に関する項目 31項目



検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

性状に関する項目 20項目

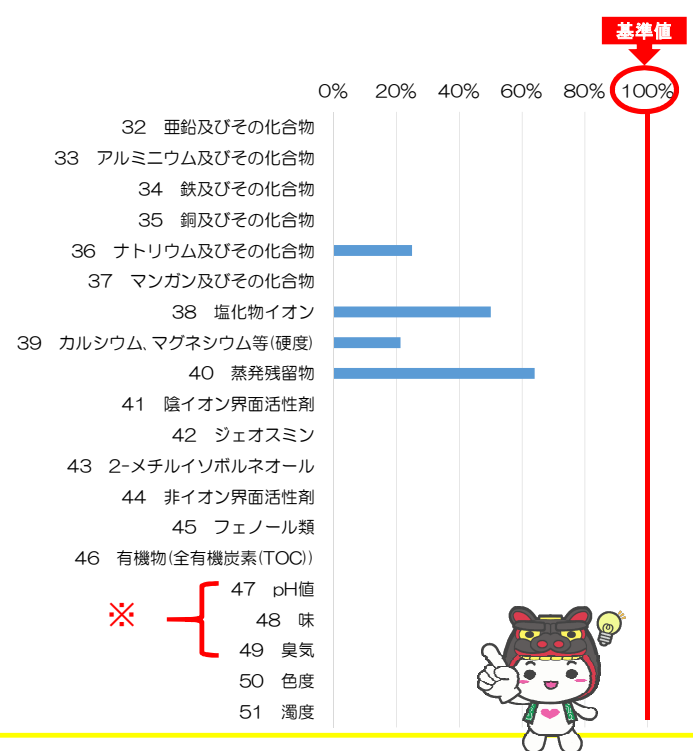

- ※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
- ※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
- ※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5						
			水温(℃)			8.3	10.2	14.0	25.5	22.0	27.5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	930	2500	4200	910	3300	1100					
	2		大腸菌		—	12	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出	検 出					
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0.002								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.005								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6					
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1. 小牧原水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12. 0	12. 0	21. 0	29. 0	29. 0	32. 5						
			水温(℃)			8. 3	10. 2	14. 0	25. 5	22. 0	27. 5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12	0. 48	0. 66	0. 77	0. 34	0. 61	0. 2					
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	12	0. 27	1	1. 2	0. 59	1. 3	0. 53					
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			5. 5								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12	0. 012	0. 051	0. 079	0. 04	0. 11	0. 048					
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			5. 8								
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	12	17	19	19	32	31	34					
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			110								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	—	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	12	1. 5	1. 2	2	1. 6	1. 9	1. 6					
	47	その他	pH値		—	12	7	7	7	7. 3	7. 3	7. 3					
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1			土 臭	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	—	12	5. 8	7. 8	12	6. 5	7. 3	6. 2					
	51		濁度	度	—	12	25	20	28	5. 6	15	4. 9					
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5						
			水温(℃)			8.7	10.0	13.5	24.7	26.2	26.4						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.12						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.01	0.015	0.024	0.018					
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.01		0.01						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			< 0.001	0.003	0.003	0.003					
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.014	0.026	0.038	0.031					
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004		0.007						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.008	0.011	0.01					
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5					
						水温(℃)	8.7	10.0	13.5	24.7	26.2	26.4					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.8		13						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	8.6	12	16	18	18					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			17		33						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62		100						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000002	0.000002	0.000001	0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.8	1	0.9	0.9					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.5	0.75	1.01	1.05	1					
判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12. 0	11. 5	17. 0	27. 0	27. 0	29. 5						
			水温(℃)			9. 3	13. 5	17. 0	23. 5	25. 6	26. 5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06		0. 16						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	6			0. 014	0. 023	0. 047	0. 034					
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 009			0. 015					
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 003	0. 004	0. 003	0. 005					
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001			< 0. 001					
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	6			0. 025	0. 039	0. 064	0. 054					
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 007			0. 015					
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	6			0. 008	0. 012	0. 014	0. 015					
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	6			< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001					
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008		< 0. 008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	11.5	17.0	27.0	27.0	29.5					
						水温(℃)	9.3	13.5	17.0	23.5	25.6	26.5					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.6		13						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9.4	11	16	17	19					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			22		35						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			64		110						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	0.000002	0.000002	0.000002					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	0.9					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.33	0.35	0.31	0.52	0.53					
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12.0	13.0	17.5	27.0	28.0	31.0						
			水温(℃)			9.5	14.5	16.9	24.0	28.5	27.0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.2								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.13						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.009	0.016	0.039	0.026					
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.008			0.015					
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.005	0.004					
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001					
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.018	0.028	0.057	0.043					
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011					
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.006	0.009	0.013	0.013					
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	13.0	17.5	27.0	28.0	31.0					
						水温(℃)	9.5	14.5	16.9	24.0	28.5	27.0					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.4		13						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	10	11	14	17	17					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			23		32						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62		91						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.3	< 0.3	0.4	0.6	0.9	0.9					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.34	0.31	0.35	0.5	0.42	0.62					
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.5	12.5	18.0	28.0	28.0	30.5						
			水温(℃)			9.7	14.0	17.2	25.5	28.8	28.7						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.17						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.004	0.008	0.011	0.016					
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.004					
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.003	0.007	0.006					
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001					
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.01	0.017	0.028	0.033					
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.006					
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.01	0.011					
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.5	12.5	18.0	28.0	28.0	30.5						
			水温(℃)			9.7	14.0	17.2	25.5	28.8	28.7						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.6		15						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24		31						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60		85						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.35	0.44	0.4	0.42	0.46	0.4					
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			13.0	14.0	18.5	27.0	29.0	32.0						
			水温(℃)			10.0	13.5	16.7	22.8	26.2	27.0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.17						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.005	0.008	0.011	0.016					
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.002					
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.008	0.006					
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001					
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.012	0.017	0.03	0.033					
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.006					
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.011	0.011					
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001					
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	13.0	14.0	18.5	27.0	29.0	32.0					
						水温(℃)	10.0	13.5	16.7	22.8	26.2	27.0					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9		15						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24		32						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			57		88						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.47	0.36	0.38	0.36	0.32					
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.0	12.0	16.5	26.0	27.0	28.0						
			水温(℃)			8.4	11.8	14.2	19.5	23.3	23.8						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06		0.24						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.006		0.019						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004		0.004						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003		0.007						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.014		0.038						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		0.006						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.005		0.012						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001		< 0.001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			10.0	12.0	16.5	26.0	27.0	28.0						
			水温(℃)			8.4	11.8	14.2	19.5	23.3	23.8						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5		16						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	16					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25		33						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62		88						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.31	0.38	0.42	0.43	0.33	0.37					
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			12. 0	14. 0	19. 0	28. 0	28. 5	35. 0						
			水温(℃)			8. 6	12. 5	16. 8	23. 9	25. 0	28. 0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06		0. 17						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 005		0. 017						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 004		0. 011						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002		0. 006						
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 011		0. 034						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 002		0. 007						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 004		0. 011						
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008		< 0. 008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	12.0	14.0	19.0	28.0	28.5	35.0					
						水温(℃)	8.6	12.5	16.8	23.9	25.0	28.0					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.7		15						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25		33						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			61		90						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.7					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.42	0.4	0.39	0.27	0.29					
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			気温 (℃)					12. 0									
			水温 (℃)					17. 0									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			700								
	2		大腸菌		—	1			検 出								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0. 008								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0. 027								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0. 001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			1. 1								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
								12.0									
								17.0									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1		0.11									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1		0.12									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1		74									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1		0.063									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1		82									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1		48									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1		270									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1		0.00001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1		< 0.00001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1		< 0.0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1		2.8									
	47	その他	pH値		—	1		7									
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1		± 臭									
	50		色度	度	—	1		16									
	51		濁度	度	—	1		0.9									
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採 水 月 日			4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	1 0 月分	1 1 月分	1 2 月分	1 月分	2 月分	3 月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9. 0	14. 0	25. 3	28. 0	28. 5						
			水温(℃)			10. 0	13. 5	16. 0	25. 0	27. 5	28. 5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1. 6								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			0. 16		0. 17						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 001		< 0. 001						
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			< 0. 004		< 0. 004						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002		< 0. 002						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 001		< 0. 001						
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001		< 0. 001						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008		< 0. 008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0	14.0	25.3	28.0	28.5						
						水温(℃)	10.0	13.5	16.0	25.0	27.5	28.5					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			72		50						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	99	94	93	110	100					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			49		64						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270		320						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	6.8	7.2	7.1	6.8	6.9					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.47	0.54	0.47	0.56	0.51	0.6					
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1 1. 勝浦給水栓			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
			気温(℃)			7.0	9.0	12.0	25.3	27.3	28.9						
			水温(℃)			11.5	14.2	17.0	25.0	28.0	29.5						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0						
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004								
	10	消毒副生成物	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	11	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.4								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.18		0.18						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001		< 0.001						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002						
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002		0.001						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.006		< 0.004						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002		< 0.002						
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002		< 0.001						
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002		0.002						
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008		< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓						4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	9.0	12.0	25.3	27.3	28.9						
						水温(℃)	11.5	14.2	17.0	25.0	28.0	29.5					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			75		52						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	98	94	96	110	110					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			50		62						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270		320						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001					
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	6.9	7.3	7.3	7.1	7.1					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5					
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1					
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.46	0.5	0.46	0.48	0.42					
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						