


◆小牧浄水場 浄水

水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値	
1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00	
2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		金属類	< 0.0003	0.00
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			< 0.00005	0.00
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	< 0.002		0.00	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物		< 0.004	0.00
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	0.00
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4	4.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	有機物	< 0.005	0.00	
16 ｼﾝ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾞﾛｸﾞﾛｰｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		< 0.06	0.00	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	5.00		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	13.33		
25 シプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	1.00		
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	0.00		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	7.00		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	6.67		
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	10.00		
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	0.00		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.008	0.00		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	0.00		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.03	0.00		
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	9.2	4.60	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	16.0	8.00	
39 カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	無機物	25	8.33	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		58	11.60	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	< 0.02	0.00		
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	10.00		
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	< 0.000001	0.00		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	< 0.002	0.00		
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	< 0.0005	0.00		
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	0.6	20.00		
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.1	-		
48 味		異常でない	異常なし	-		
49 臭気		異常でない	異常なし	-		
50 色度	度	5以下	< 0.5	0.00		
51 濁度	度	2以下	< 0.1	0.00		

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

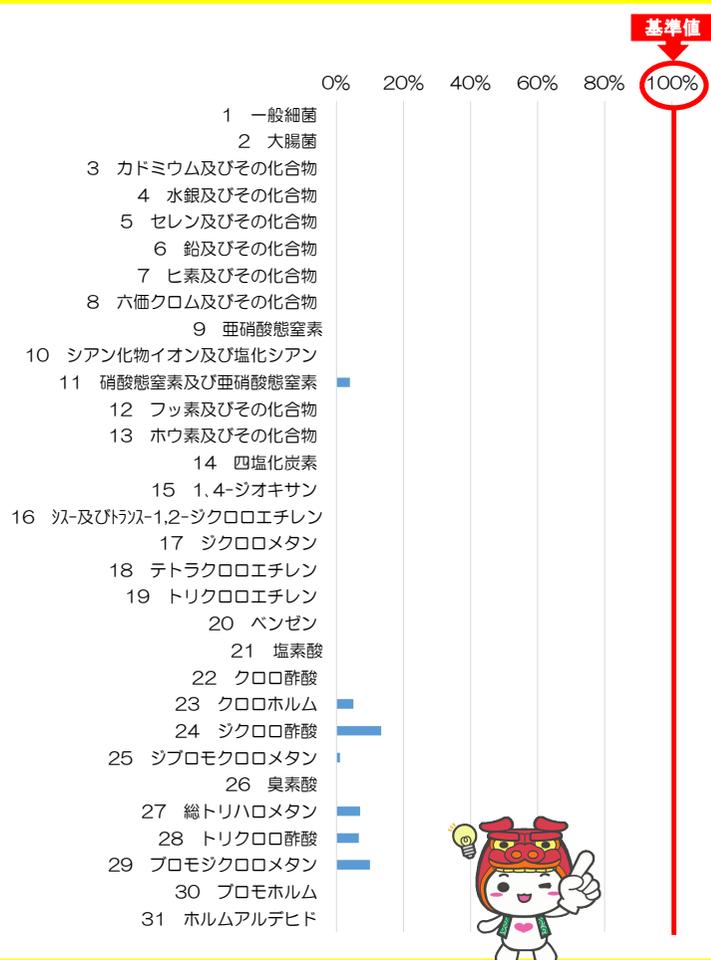

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

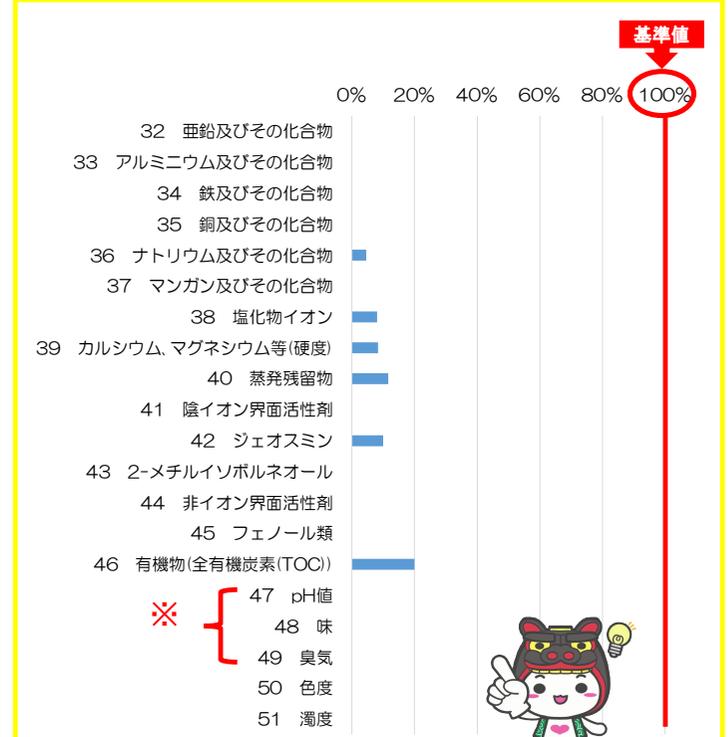

以下の項目は棒グラフで表示できません

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆勝浦浄水場 浄水

水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値	
1 一般細菌	個/mL	100以下	病原微生物	0	0.00	
2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		金属類	< 0.0003	0.00
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			< 0.00005	0.00
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	< 0.002		0.00	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物		< 0.004	0.00
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	0.00
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.6	16.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00	
16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	0.00		
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.18	30.00	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.002	3.33	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00	
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.001	0.00	
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00	
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001	3.33	
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	52.0	26.00	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	93.0	46.50	
39 カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	無機物	42	14.00	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		240	48.00	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00	
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00	
47 pH値		5.8以上8.6以下	6.7	-		
48 味		異常でない	異常なし	-		
49 臭気		異常でない	異常なし	-		
50 色度	度	5以下	< 0.5	0.00		
51 濁度	度	2以下	< 0.1	0.00		

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

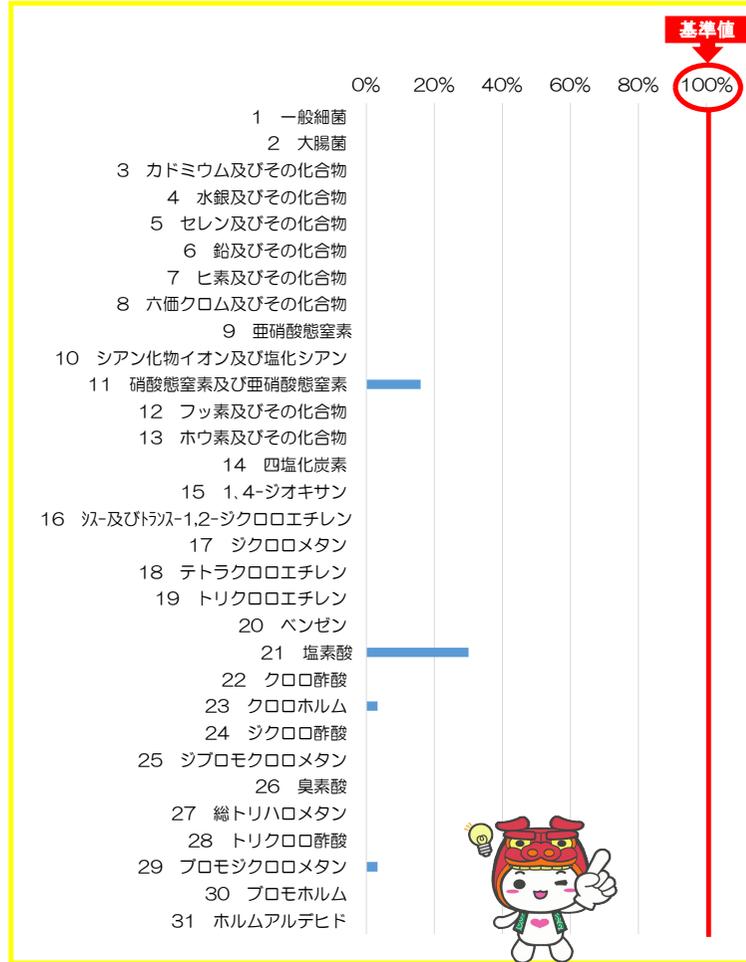

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

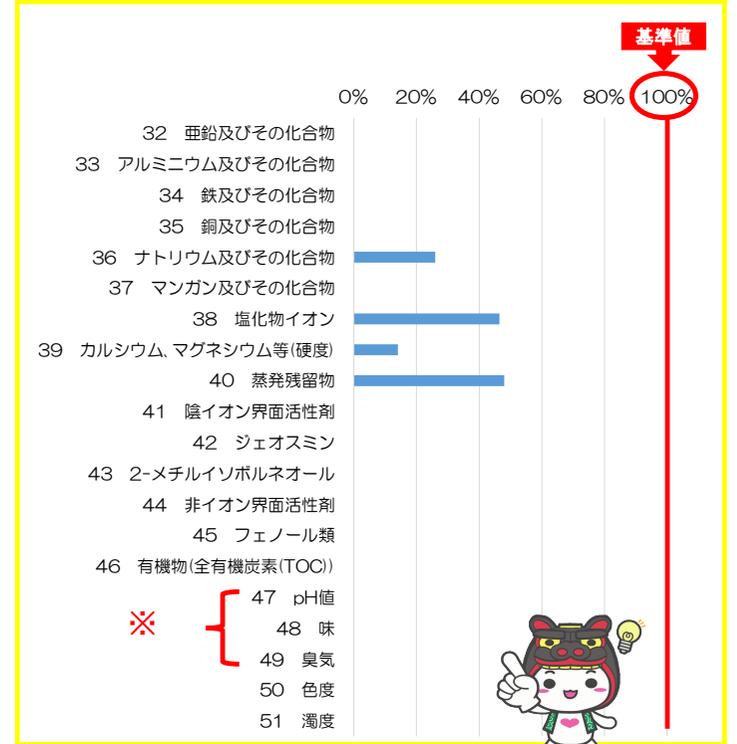

以下の項目は棒グラフで表示できません

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。

※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。

※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1.小牧原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
			気温(°C)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5		
			水温(°C)			8.3	10.2	14.0	25.5	22.0	27.5	20.5	10.5	8.2	2.6		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	930	2500	4200	910	3300	1100	270	270	1900	2500	
	2		大腸菌		—	12	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0.002								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.005								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1.小牧原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
			気温(°C)	12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5						
水温(°C)	8.3	10.2	14.0	25.5	22.0	27.5	20.5	10.5	8.2	2.6									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12	0.48	0.66	0.77	0.34	0.61	0.2	0.93	0.43	0.26	0.26			
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	12	0.27	1	1.2	0.59	1.3	0.53	1.4	0.69	0.41	0.64			
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			5.5										
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12	0.012	0.051	0.079	0.04	0.11	0.048	0.072	0.04	0.028	0.048			
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			5.8										
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	12	17	19	19	32	31	34	30	28	25	26			
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			110										
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	—	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	12	1.5	1.2	2	1.6	1.9	1.6	1.9	1.2	1	1.1			
	47	その他	pH値		—	12	7	7	7	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7			
48	味			—	—														
49	臭気			—	1			土臭	異常なし	異常なし									
50	色度		度	—	12	5.8	7.8	12	6.5	7.3	6.2	7.6	6.7	7.7	7.9				
51	濁度		度	—	12	25	20	28	5.6	15	4.9	18	24	7.5	8.1				
		残留塩素	mg/L	—	—														

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分			
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—			
			気温(°C)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5					
			水温(°C)			8.7	10.0	13.5	24.7	26.2	26.4	20.0	10.1	7.5	2.0					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度															
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005											
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002						
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004											
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4											
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08											
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002											
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005											
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001											
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001											
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.12		< 0.06						
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002						
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.01	0.015	0.024	0.018		0.003						
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.01			0.01		0.004						
	25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			< 0.001	0.003	0.003	0.003		0.001						
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001						
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.014	0.026	0.038	0.031		0.007						
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.007		0.002						
	29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.008	0.011	0.01		0.003						
	30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001						
	31			ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008		< 0.008					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—	
						水温(°C)		12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度	8.7	10.0	13.5	24.7	26.2	26.4	20.0	10.1	7.5	2.0					
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01											
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01											
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03											
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01											
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.8			13			9.2					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001											
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	8.6	12	16	18	18	12	12	12	16				
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			17			33			25					
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			100			58					
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02											
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00002	0.00002	0.00001	0.00001								
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001								
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002											
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005											
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.8	1	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6				
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1				
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49	臭気			異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51	濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.5	0.75	1.01	1.05	1	0.89	0.67	0.57	0.54					
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
								4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
						気温(°C)		12.0	11.5	17.0	27.0	27.0	29.5	23.5	13.0	17.5	5.5		
水温(°C)		9.3	13.5	17.0	23.5	25.6	26.5	22.5	14.7	12.9	7.5								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.3										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.16			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.014	0.023	0.047	0.034			0.007				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.009			0.015			0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.004	0.003	0.005			0.003				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.025	0.039	0.064	0.054			0.016				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.007			0.015			0.004				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.008	0.012	0.014	0.015			0.006				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
			気温(°C)	12.0	11.5	17.0	27.0	27.0	29.5	23.5	13.0	17.5	5.5						
水温(°C)	9.3	13.5	17.0	23.5	25.6	26.5	22.5	14.7	12.9	7.5									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.6		13			9.2					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9.4	11	16	17	19	13	11	12	17			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			22			35			25				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			64			110			61				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	0.00002	0.00002	0.00002							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	0.9	0.8	0.5	0.5	0.6			
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3	7.3				
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.33	0.35	0.31	0.52	0.53	0.43	0.28	0.3	0.33				
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
						水温(°C)		12.0	13.0	17.5	27.0	28.0	31.0	22.0	11.5	16.0	3.5		
		9.5	14.5	16.9	24.0	28.5	27.0	22.2	13.5	11.0	3.2								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.2										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.13			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.009	0.016	0.039	0.026			0.005				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.008			0.015			0.004				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.005	0.004			0.003				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.018	0.028	0.057	0.043			0.013				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.006	0.009	0.013	0.013			0.005				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
			気温(°C)	12.0	13.0	17.5	27.0	28.0	31.0	22.0	11.5	16.0	3.5						
水温(°C)	9.5	14.5	16.9	24.0	28.5	27.0	22.2	13.5	11.0	3.2									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.4		13			9.4					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	10	11	14	17	17	11	11	12	15			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			23			32			25				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			91			61				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.3	< 0.3	0.4	0.6	0.9	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4			
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2				
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5				
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.34	0.31	0.35	0.5	0.42	0.62	0.48	0.34	0.42	0.26				
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
								4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
						気温(°C)		10.5	12.5	18.0	28.0	28.0	30.5	22.0	13.0	17.0	5.0		
水温(°C)		9.7	14.0	17.2	25.5	28.8	28.7	22.0	13.5	10.5	5.4								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.17			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.004	0.008	0.011	0.016			0.002				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.004			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.003	0.007	0.006			0.004				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.01	0.017	0.028	0.033			0.01				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.006			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.01	0.011			0.004				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
			気温(°C)	10.5	12.5	18.0	28.0	28.0	30.5	22.0	13.0	17.0	5.0						
水温(°C)	9.7	14.0	17.2	25.5	28.8	28.7	22.0	13.5	10.5	5.4									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.6		15			11					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	13	13			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24			31			25				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60			85			65				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	< 0.3			
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3				
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.35	0.44	0.4	0.42	0.46	0.4	0.34	0.38	0.45	0.42				
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
						水温(°C)		13.0	14.0	18.5	27.0	29.0	32.0	22.5	11.0	17.0	4.0		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.17			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.005	0.008	0.011	0.016			0.003				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.002			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.008	0.006			0.004				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.012	0.017	0.03	0.033			0.011				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.006			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.011	0.011			0.004				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
			気温(°C)	13.0	14.0	18.5	27.0	29.0	32.0	22.5	11.0	17.0	4.0						
水温(°C)	10.0	13.5	16.7	22.8	26.2	27.0	22.6	15.7	13.3	3.7									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9		15			11					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	13	13			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24			32			26				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			57			88			66				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	< 0.3			
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.4				
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.47	0.36	0.38	0.36	0.32	0.34	0.3	0.37	0.37				
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
						水温(°C)		10.0	12.0	16.5	26.0	27.0	28.0	20.5	9.5	10.0	1.5		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.24			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.006			0.019			0.005				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.004			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003			0.007			0.005				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.014			0.038			0.016				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.006			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.005			0.012			0.006				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
			気温(°C)	10.0	12.0	16.5	26.0	27.0	28.0	20.5	9.5	10.0	1.5						
水温(°C)	8.4	11.8	14.2	19.5	23.3	23.8	20.7	15.3	12.2	7.6									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5		16			12					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	16	11	11	13	13			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25			33			26				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			88			69				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	< 0.3			
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.3				
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.31	0.38	0.42	0.43	0.33	0.37	0.35	0.32	0.32	0.33				
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曽根給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—
						水温(°C)		12.0	14.0	19.0	28.0	28.5	35.0	24.0	11.5	16.0	2.5		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.17			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.005			0.017			0.003				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.006			0.004				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.011			0.034			0.011				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.007			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.004				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曾根給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	—	—		
						水温(°C)		12.0	14.0	19.0	28.0	28.5	35.0	24.0	11.5	16.0	2.5				
						8.6	12.5	16.8	23.9	25.0	28.0	21.5	16.2	12.4	6.2						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度																
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01												
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01												
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03												
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01												
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.7			15			11						
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001												
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	13	13					
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25			33			27						
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			61			90			62						
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02												
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002												
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005												
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	< 0.3					
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.4					
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
51	濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.42	0.4	0.39	0.27	0.29	0.37	0.33	0.36	0.41						
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	12月10日	—	—	—
						気温(°C)										12.0		
			水温(°C)											17.0				
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			700									
	2		大腸菌		—	1			検出					検出				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.008									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.027									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			1.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	20	ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	23		クロロホルム	mg/L	—	—												
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	26		臭素酸	mg/L	—	—												
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—												
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
			気温(°C)					6月2日							12月10日			
			水温(°C)					12.0								1.2		
								17.0					8.9					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1			0.11									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1			0.12									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			74									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1			0.063									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			82									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1			48									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			270									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1			0.00001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0.00001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0.0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1			2.8									
	47	その他	pH値		—	1			7									
	48		味		—	—												
	49		臭気		—	1			± 臭									
50	色度		度	—	1			16										
51	濁度		度	—	1			0.9										
		残留塩素	mg/L	—	—													

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	—	—
						水温(°C)		7.0	9.0	14.0	25.3	28.0	28.5	17.5	7.1	1.2	-2.3		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.6										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1											
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.16			0.17			0.18				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001			< 0.001			0.002				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.001			< 0.001			< 0.001				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.004			< 0.004			< 0.004				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.001			< 0.001			0.001				
	30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	—	—		
			気温(°C)	7.0	9.0	14.0	25.3	28.0	28.5	17.5	7.1	1.2	-2.3						
						水温(°C)	10.0	13.5	16.0	25.0	27.5	28.5	21.6	12.4	9.5	0.5			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			72		50			52					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	99	94	93	110	100	81	97	77	93			
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			49			64			42				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270			320			240				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	6.8	7.2	7.1	6.8	6.9	7.1	6.8	7	6.7			
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1			
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.47	0.54	0.47	0.56	0.51	0.6	0.51	0.53	0.57	0.59				
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	—	—
						水温(°C)		7.0	9.0	12.0	25.3	27.3	28.9	17.5	7.1	1.2	-2.5		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8	無機物	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002				< 0.002		< 0.002				
	9		亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10	消毒副生成物	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001				< 0.001		< 0.001				
	11	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.4										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.18				0.18			0.16			
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002			
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001				< 0.001			0.001			
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002			
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002				0.001			< 0.001			
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001				< 0.001			< 0.001			
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.006				< 0.004			< 0.004			
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002			
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002				< 0.001			0.001			
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002				0.002			< 0.001			
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008				< 0.008			< 0.008			

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	—	—	
			気温(°C)	7.0	9.0	12.0	25.3	27.3	28.9	17.5	7.1	1.2	-2.5					
水温(°C)	11.5	14.2	17.0	25.0	28.0	29.5	22.7	12.8	9.5	0.6								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			75		52			57				
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	98	94	96	110	110	83	94	82	92		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			50			62			43			
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270			320			250			
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3		
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	6.9	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	6.9		
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5		
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.46	0.5	0.46	0.48	0.42	0.41	0.47	0.42	0.5		
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			