


◆小牧浄水場 浄水

水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値	
1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00	
2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		金属類	< 0.0003	0.00
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			< 0.00005	0.00
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	< 0.002		0.00	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物		< 0.004	0.00
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	0.00
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4	4.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00	
16 1,1-及び1,1,1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		< 0.06	0.00	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003	5.00	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	13.33		
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001	1.00		
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	< 0.001	0.00		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	7.00		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	6.67		
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	10.00		
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下	< 0.001	0.00		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	< 0.008	0.00		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01	0.00		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.03	0.00		
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	9.2	4.60	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	19.0	9.50	
39 カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	無機物	25	8.33	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		58	11.60	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001	10.00	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	有機物	< 0.000001	0.00	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00	
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.5	16.67	
47 pH値		5.8以上8.6以下		7.1	-	
48 味		異常でない		異常なし	-	
49 臭気		異常でない		異常なし	-	
50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00	
51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00	

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

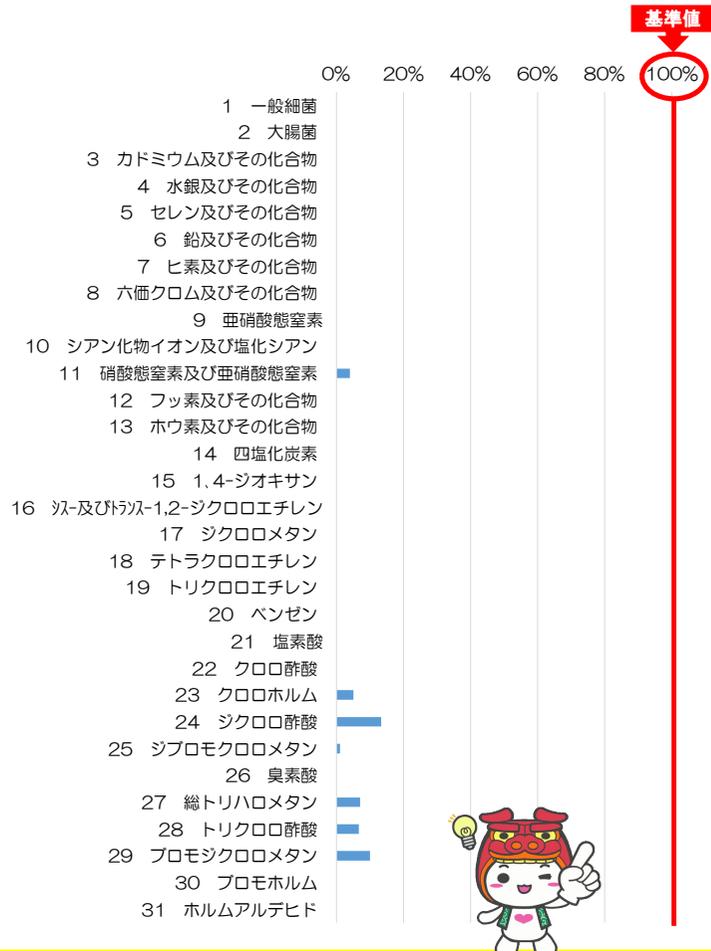

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

小牧浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

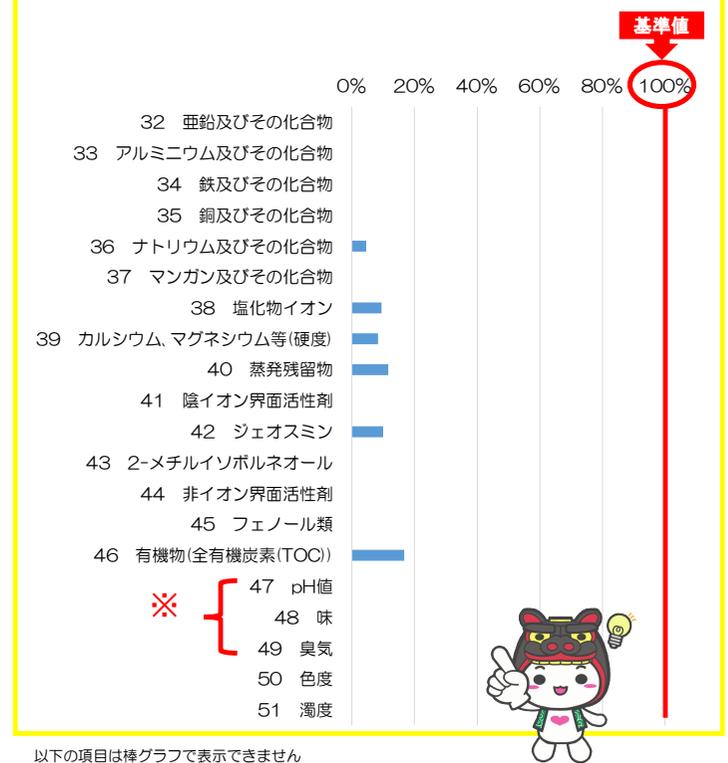

以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆勝浦浄水場 浄水

水質基準項目	単位	基準値	分類	直近の値	対基準値	
1 一般細菌	個/mL	100以下	病原微生物	0	0.00	
2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		無機物	< 0.004	0.00
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			< 0.001	0.00
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.6		16.00	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	< 0.08		0.00	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.1		0.00	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	< 0.0002		0.00	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	< 0.005		0.00	
16 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	< 0.001		0.00	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	< 0.001		0.00	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	< 0.001		0.00	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	< 0.001	0.00		
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.18	30.00	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.002	3.33	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00	
25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.001	0.00	
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00	
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001	3.33	
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	< 0.03	0.00		
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	< 0.01	0.00		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	52.0	26.00	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00	
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	100.0	50.00	
39 カルシウム、マグネシウム等	mg/L	300以下	無機物	42	14.00	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		240	48.00	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00	
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00	
47 pH値		5.8以上8.6以下		6.9	-	
48 味		異常でない		異常なし	-	
49 臭気		異常でない		異常なし	-	
50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00	
51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00	

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目

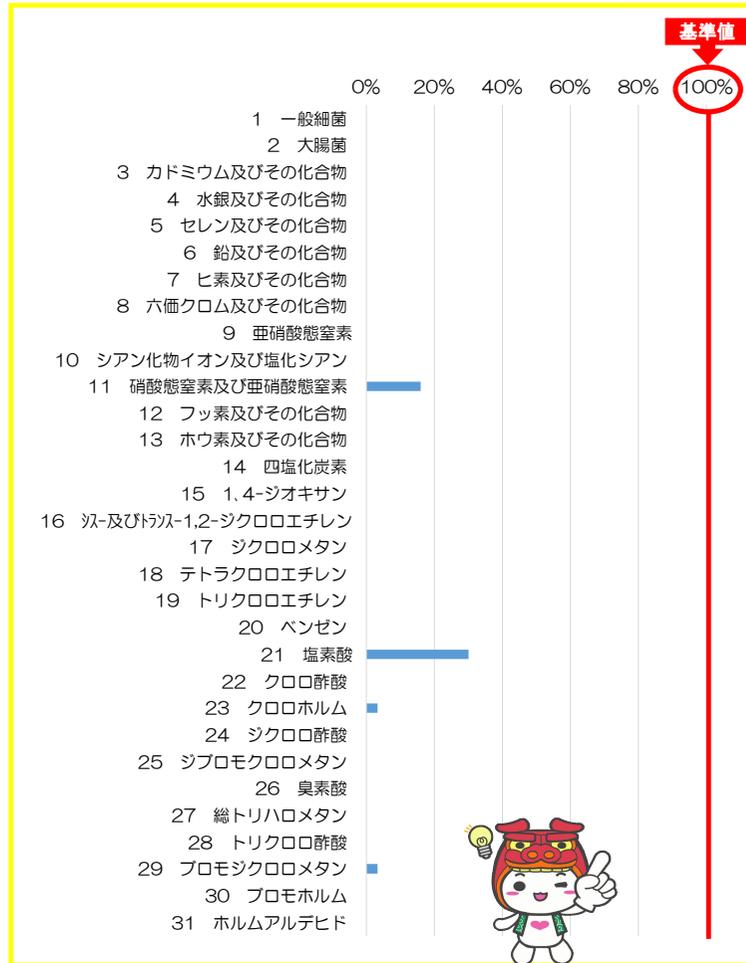

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

勝浦浄水場 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

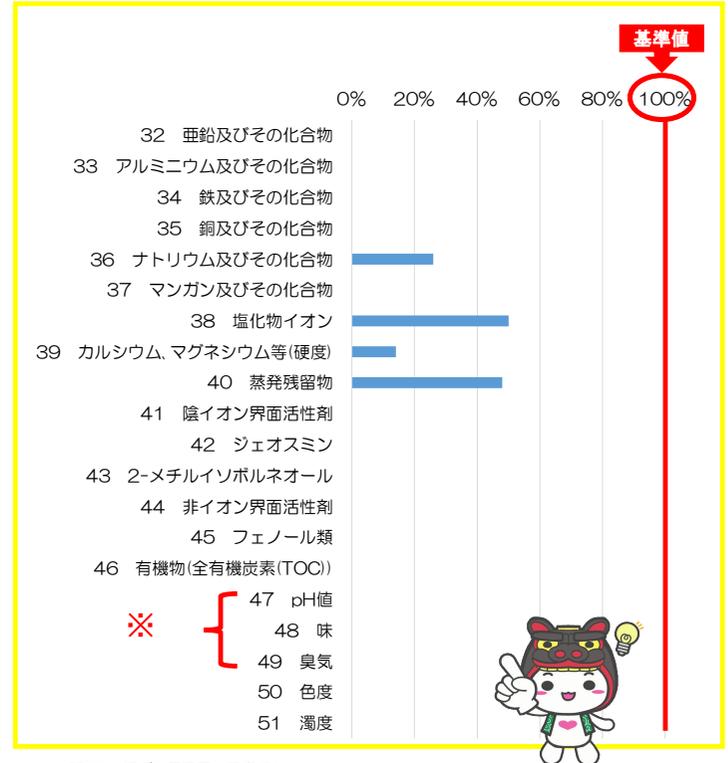

以下の項目は棒グラフで表示できません

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。

※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。

※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり/異常なし」で表します。今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1.小牧原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—		
			気温(°C)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5	1.5			
			水温(°C)			8.3	10.2	14.0	25.5	22.0	27.5	20.5	10.5	8.2	2.6	1.1			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	930	2500	4200	910	3300	1100	270	270	1900	2500	76		
	2		大腸菌		—	12	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0.002										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.005										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	12	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6		
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—													
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—													
	23		クロロホルム	mg/L	—	—													
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—													
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—													
	26		臭素酸	mg/L	—	—													
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—													
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—													
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—													
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—													
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—													

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 1.小牧原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—	
			気温(°C)			12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5	1.5		
			水温(°C)			8.3	10.2	14.0	25.5	22.0	27.5	20.5	10.5	8.2	2.6	1.1		
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			0.01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	12	0.48	0.66	0.77	0.34	0.61	0.2	0.93	0.43	0.26	0.26	0.2	
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	12	0.27	1	1.2	0.59	1.3	0.53	1.4	0.69	0.41	0.64	0.51	
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			5.5									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	12	0.012	0.051	0.079	0.04	0.11	0.048	0.072	0.04	0.028	0.048	0.066	
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			5.8									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	12	17	19	19	32	31	34	30	28	25	26	32	
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			110									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0.0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	12	1.5	1.2	2	1.6	1.9	1.6	1.9	1.2	1	1.1	0.8	
	47	その他	pH値		—	12	7	7	7	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7	7.2	
48	味			—	—													
49	臭気			—	1			土臭	異常なし	異常なし								
50	色度		度	—	12	5.8	7.8	12	6.5	7.3	6.2	7.6	6.7	7.7	7.9	6		
51	濁度		度	—	12	25	20	28	5.6	15	4.9	18	24	7.5	8.1	3.5		
		残留塩素	mg/L	—	—													

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						水温(°C)		12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5	1.5	
						8.7	10.0	13.5	24.7	26.2	26.4	20.0	10.1	7.5	2.0	0.7			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.4										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.12			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.01	0.015	0.024	0.018			0.003				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.01			0.01			0.004				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			< 0.001	0.003	0.003	0.003			0.001				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.014	0.026	0.038	0.031			0.007				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.007			0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.008	0.011	0.01			0.003				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31			ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008			

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 2. 小牧浄水						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						水温(°C)		12.0	12.0	21.0	29.0	29.0	32.5	22.5	11.0	16.0	4.5	1.5	
				8.7	10.0	13.5	24.7	26.2	26.4	20.0	10.1	7.5	2.0	0.7					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.8		13			9.2					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	8.6	12	16	18	18	12	12	12	16	19		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			17			33			25				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			100			58				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00002	0.00002	0.00001	0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.8	1	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.4	7.4	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1			
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.5	0.75	1.01	1.05	1	0.89	0.67	0.57	0.54	0.46			
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						水温(°C)		12.0	11.5	17.0	27.0	27.0	29.5	23.5	13.0	17.5	5.5	1.0	
		9.3	13.5	17.0	23.5	25.6	26.5	22.5	14.7	12.9	7.5	5.8							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001		< 0.001						
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.3										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.16		< 0.06					
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002					
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.014	0.023	0.047	0.034		0.007					
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.009			0.015		0.002					
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.004	0.003	0.005		0.003					
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001					
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.025	0.039	0.064	0.054		0.016					
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.007			0.015		0.004					
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.008	0.012	0.014	0.015		0.006					
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001		< 0.001					
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008		< 0.008					

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 3. 浜中給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—		
			気温(°C)	12.0	11.5	17.0	27.0	27.0	29.5	23.5	13.0	17.5	5.5	1.0					
水温(°C)	9.3	13.5	17.0	23.5	25.6	26.5	22.5	14.7	12.9	7.5	5.8								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			8.6		13			9.2					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	9.4	11	16	17	19	13	11	12	17	18		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			22			35			25				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			64			110			61				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	0.00002	0.00002	0.00002							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	0.9	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5		
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.3	7.3	7.2			
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気			異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5			
51	濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.33	0.35	0.31	0.52	0.53	0.43	0.28	0.3	0.33	0.29			
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						水温(°C)		12.0	13.0	17.5	27.0	28.0	31.0	22.0	11.5	16.0	3.5	1.0	
				9.5	14.5	16.9	24.0	28.5	27.0	22.2	13.5	11.0	3.2	2.4					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
			水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
			セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
			シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.2										
			フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
			ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
			1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
			ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
			テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.13			< 0.06				
			クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
			クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.009	0.016	0.039	0.026			0.005				
			ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.008			0.015			0.004				
			ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.005	0.004			0.003				
			臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
			総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.018	0.028	0.057	0.043			0.013				
			トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.002				
			プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.006	0.009	0.013	0.013			0.005				
			プロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
			ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 4. 光ヶ丘給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
			気温(°C)	12.0	13.0	17.5	27.0	28.0	31.0	22.0	11.5	16.0	3.5	1.0			
水温(°C)	9.5	14.5	16.9	24.0	28.5	27.0	22.2	13.5	11.0	3.2	2.4						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01									
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01									
	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.4		13			9.4				
	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001									
	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	10	11	14	17	17	11	11	12	15	17	
	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			23			32			25			
		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			91			61			
	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	0.00001						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	0.3	< 0.3	0.4	0.6	0.9	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	< 0.3	
その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.3	7.2	7.1		
	味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.34	0.31	0.35	0.5	0.42	0.62	0.48	0.34	0.42	0.26	0.34		
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
								4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						気温(°C)		10.5	12.5	18.0	28.0	28.0	30.5	22.0	13.0	17.0	5.0	0.5	
水温(°C)		9.7	14.0	17.2	25.5	28.8	28.7	22.0	13.5	10.5	5.4	2.9							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.17			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.004	0.008	0.011	0.016			0.002				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.004			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.002	0.003	0.007	0.006			0.004				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.01	0.017	0.028	0.033			0.01				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.006			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.01	0.011			0.004				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 5. 宮野浦給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
			気温(°C)	10.5	12.5	18.0	28.0	28.0	30.5	22.0	13.0	17.0	5.0	0.5			
水温(°C)	9.7	14.0	17.2	25.5	28.8	28.7	22.0	13.5	10.5	5.4	2.9						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01									
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.6			15			11			
	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001									
	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	13	13	16	
	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24			31			25			
		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60			85			65			
	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	
	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.2	
		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.35	0.44	0.4	0.42	0.46	0.4	0.34	0.38	0.45	0.42	0.39		
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						水温(°C)		13.0	14.0	18.5	27.0	29.0	32.0	22.5	11.0	17.0	4.0	2.0	
				10.0	13.5	16.7	22.8	26.2	27.0	22.6	15.7	13.3	3.7	6.1					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002		< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001		< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13			ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.17			< 0.06				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	6			0.005	0.008	0.011	0.016			0.003				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.002			< 0.002				
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.003	0.003	0.008	0.006			0.004				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	6			0.012	0.017	0.03	0.033			0.011				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.006			< 0.002				
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	6			0.004	0.006	0.011	0.011			0.004				
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	6			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 6. 六ツ新田給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—		
			気温(°C)	13.0	14.0	18.5	27.0	29.0	32.0	22.5	11.0	17.0	4.0	2.0					
水温(°C)	10.0	13.5	16.7	22.8	26.2	27.0	22.6	15.7	13.3	3.7	6.1								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9		15			11					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	13	13	16		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			24			32			26				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			57			88			66				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3		
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.4	7.3			
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.47	0.36	0.38	0.36	0.32	0.34	0.3	0.37	0.37	0.36			
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
						水温(°C)		10.0	12.0	16.5	26.0	27.0	28.0	20.5	9.5	10.0	1.5	-0.5	
				8.4	11.8	14.2	19.5	23.3	23.8	20.7	15.3	12.2	7.6	5.4					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
			水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
			セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
			シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1										
			フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
			ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
			1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
			ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
			テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
			ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.24			< 0.06				
			クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
			クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.006			0.019			0.005				
			ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.004			< 0.002				
			ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.003			0.007			0.005				
			臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
			総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.014			0.038			0.016				
			トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			0.006			< 0.002				
			ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.005			0.012			0.006				
			ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
			ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 7. 大平給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—		
			気温(°C)			10.0	12.0	16.5	26.0	27.0	28.0	20.5	9.5	10.0	1.5	-0.5			
			水温(°C)			8.4	11.8	14.2	19.5	23.3	23.8	20.7	15.3	12.2	7.6	5.4			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5		16			12					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	16	11	11	13	13	16		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25			33			26				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			62			88			69				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3		
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.3	7.3		
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51	濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.31	0.38	0.42	0.43	0.33	0.37	0.35	0.32	0.32	0.33	0.34			
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曾根給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—		
						水温(°C)		12.0	14.0	19.0	28.0	28.5	35.0	24.0	11.5	16.0	2.5	1.0			
				8.6	12.5	16.8	23.9	25.0	28.0	21.5	16.2	12.4	6.2	5.0							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度																
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003												
			水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005												
			セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001												
			鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001												
			ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001												
			六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002				< 0.002			< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004												
			シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001				< 0.001			< 0.001					
			硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.1												
			フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08												
			ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1												
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002												
			1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005												
			シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001												
			ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001												
			テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001												
			トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001												
			ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001												
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			< 0.06			0.17			< 0.06						
			クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002						
			クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			0.005			0.017			0.003						
			ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.002						
			ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.006			0.004						
			臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
			総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.011			0.034			0.011						
			トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			0.002			0.007			< 0.002						
			プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.004			0.011			0.004						
			プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001						
			ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008						

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 8. 牧曾根給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	—
			気温(°C)	12.0	14.0	19.0	28.0	28.5	35.0	24.0	11.5	16.0	2.5	1.0			
水温(°C)	8.6	12.5	16.8	23.9	25.0	28.0	21.5	16.2	12.4	6.2	5.0						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01									
		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03									
		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01									
	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.7			15		11				
	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001									
	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19	15	11	11	13	13	16	
	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			25			33			27			
		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			61			90			62			
	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02									
		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001						
		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002									
		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005									
		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	< 0.3	< 0.3	
その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.6	7.4	7.3		
	味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
	濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
	残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.36	0.42	0.4	0.39	0.27	0.29	0.37	0.33	0.36	0.41	0.42		
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
			気温(°C)			—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	12月10日	—	—	—
			水温(°C)					12.0								1.2		
								17.0					8.9					
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			700									
	2		大腸菌		—	1			検出					検出				
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			0.008									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0.027									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			1.1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001									
	20	ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	23		クロロホルム	mg/L	—	—												
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	25		ジプロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	26		臭素酸	mg/L	—	—												
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	29		プロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	30		プロモホルム	mg/L	—	—												
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 9. 勝浦原水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
			気温(°C)			—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	12月10日	—	—	—	
			水温(°C)					12.0								1.2			
								17.0					8.9						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1			0.11										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1			0.12										
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			74										
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1			0.063										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			82										
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1			48										
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			270										
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1			0.00001										
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0.00001										
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1			2.8										
	47	その他	pH値		—	1			7										
	48		味		—	—													
49	臭気			—	1			± 臭											
50	色度		度	—	1			16											
51	濁度		度	—	1			0.9											
		残留塩素	mg/L	—	—														

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	2月3日	—
						水温(°C)		7.0	9.0	14.0	25.3	28.0	28.5	17.5	7.1	1.2	-2.3	0.6	
						10.0	13.5	16.0	25.0	27.5	28.5	21.6	12.4	9.5	0.5	3.0			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002					
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001		< 0.001			< 0.001					
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.6										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001											
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.16			0.17			0.18				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001			< 0.001			0.002				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.001			< 0.001			< 0.001				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.004			< 0.004			< 0.004				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.001			< 0.001			0.001				
	30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 10. 勝浦浄水			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	2月3日	—		
			気温(°C)	7.0	9.0	14.0	25.3	28.0	28.5	17.5	7.1	1.2	-2.3	0.6					
水温(°C)	10.0	13.5	16.0	25.0	27.5	28.5	21.6	12.4	9.5	0.5	3.0								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			72		50			52					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	99	94	93	110	100	81	97	77	93	100		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			49			64			42				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270			320			240				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.2	6.8	7.2	7.1	6.8	6.9	7.1	6.8	7	6.7	6.9		
48	味			異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気			異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度		度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5		
51	濁度		度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.47	0.54	0.47	0.56	0.51	0.6	0.51	0.53	0.57	0.59	0.55			
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合		

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓						採水月日		4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分
						気温(°C)		4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	2月3日	—
						水温(°C)		7.0	9.0	12.0	25.3	27.3	28.9	17.5	7.1	1.2	-2.5	0.7	
						11.5	14.2	17.0	25.0	28.0	29.5	22.7	12.8	9.5	0.6	3.0			
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10	消毒副生成物	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	11	無機物	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1.4										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.18			0.18			0.16				
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001			< 0.001			0.001				
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	25		ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002			0.001			< 0.001				
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001			< 0.001			< 0.001				
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.006			< 0.004			< 0.004				
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002			< 0.002			< 0.002				
	29		プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.002			< 0.001			0.001				
	30		プロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.002			0.002			< 0.001				
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008			< 0.008			< 0.008				

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

検査地点： 11. 勝浦給水栓			採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分		
						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	9月1日	10月8日	11月27日	12月10日	1月15日	2月3日	—		
			気温(°C)	7.0	9.0	12.0	25.3	27.3	28.9	17.5	7.1	1.2	-2.5	0.7					
水温(°C)	11.5	14.2	17.0	25.0	28.0	29.5	22.7	12.8	9.5	0.6	3.0								
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01										
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03										
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01										
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			75		52			57					
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1			< 0.001										
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	88	98	94	96	110	110	83	94	82	92	100		
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			50			62			43				
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			270			320			250				
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02										
	42		ジェオスミン	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.0001以下	4			< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001	< 0.00001							
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002										
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005										
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	
47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.3	6.9	7.3	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8			
48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50		色度	度	5以下	12	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5		
51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
		残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.44	0.46	0.5	0.46	0.48	0.42	0.41	0.47	0.42	0.5	0.45			
判定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合			