


◆常禪寺 給水栓

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002	20.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	無機物	< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9	9.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有機物	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 ｼﾝ-及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	消毒剤・消毒副生成物	0.07	11.67
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002	2.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.004	4.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001	3.33
	30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		0.001	1.11
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	無機物	0.05	5.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.0	5.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	金属類	< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	11.0	5.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	36	12.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		86	17.20
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	有機物	< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下		6.6	—
	48 味		異常でない	その他	異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00


常禪寺 給水栓の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

健康に関する項目 31項目

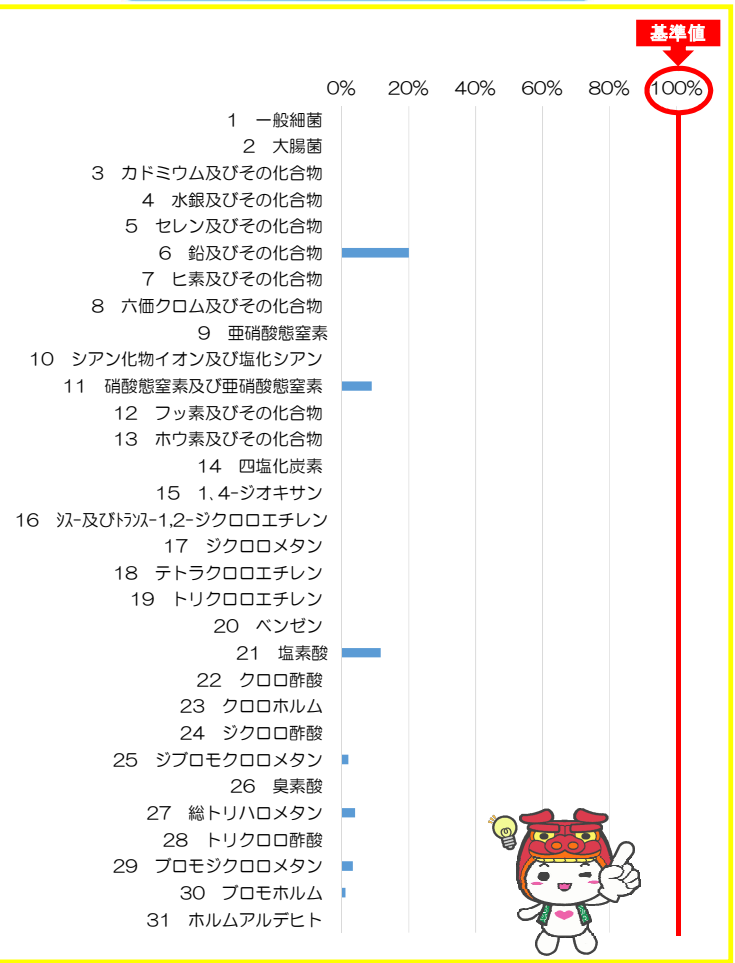

常禪寺 給水栓の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目

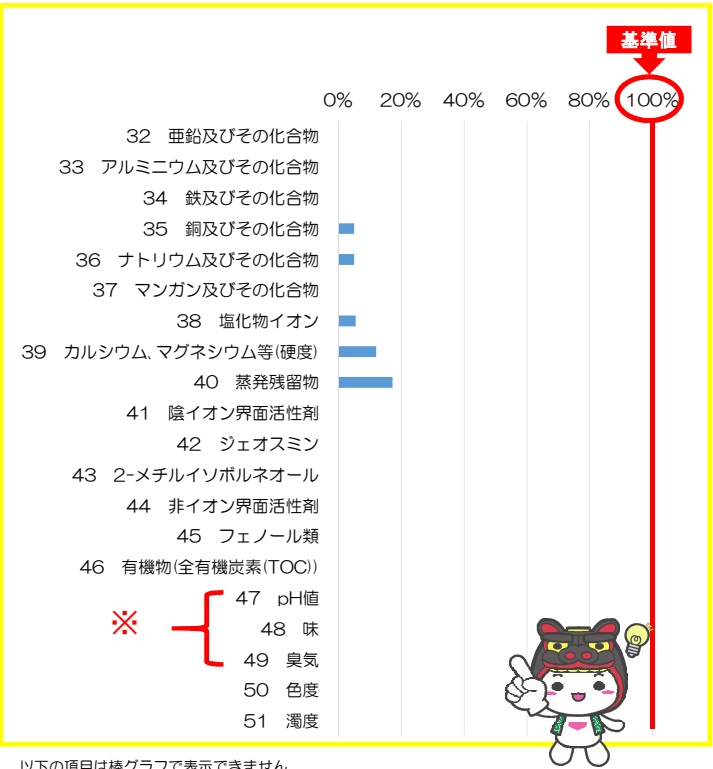


以下の項目は棒グラフで表示できません

- ※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
- ※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
- ※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。


水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に 関する 項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	重金属類	< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化合物イオン及び強化シアン	mg/L	0.01以下	無機物	< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.1	1.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.1	0.00
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	有機物	< 0.0002	0.00	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00	
16 1,2,4-トリクロロベンゼン及び1,2,4-ジクロロベンゼン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
21 塩素素	mg/L	0.6以下		0.43	71.67	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	< 0.002	0.00		
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	消毒剤・消毒副生成物	0.001	1.00	
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		重金属類	< 0.01	0.00
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	< 0.01		0.00	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04		13.33	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.01	1.00	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	無機物	4.5	2.25	
37 マグネシウム及びその化合物	mg/L	0.05以下	重金属類	< 0.001	0.00	
38 塩化水素イオン	mg/L	200以下	その他	5.7	2.85	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	無機物	< 10	0.00	
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		42	8.40	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00	
45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00	
46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00	
47 pH値		5.8以上 8.6以下		6.5	—	
48 味		異常でない	異常なし	—		
49 臭気		異常でない	異常なし	—		
50 色度	度	5以下	その他	< 0.5	0.00	
51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00	

健康に関する項目 31項目

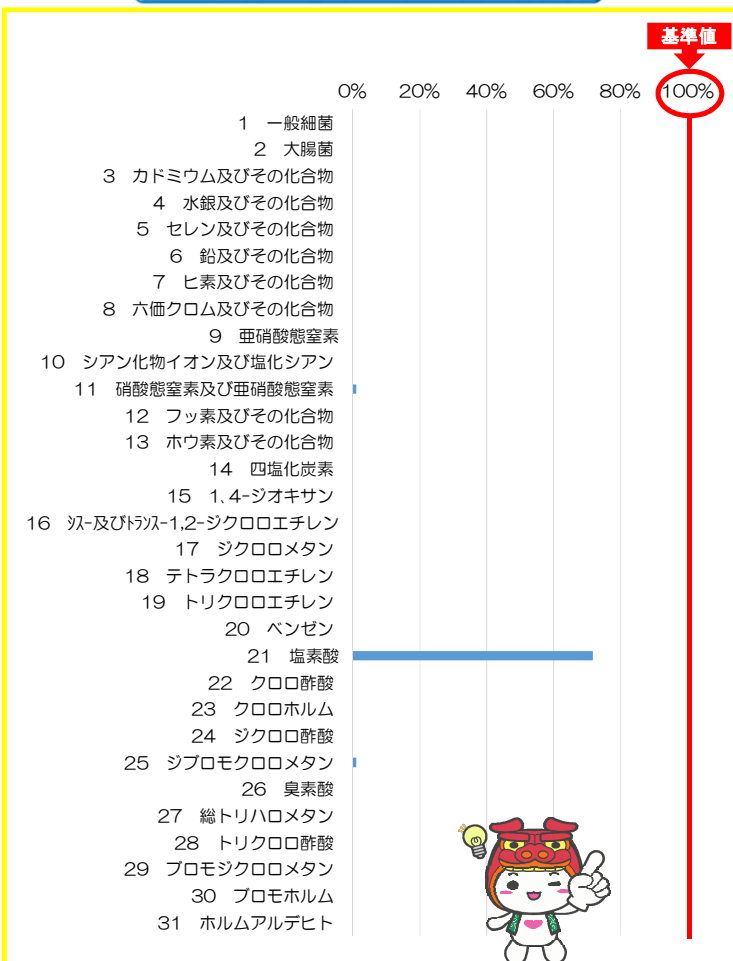

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

性状に関する項目 20項目

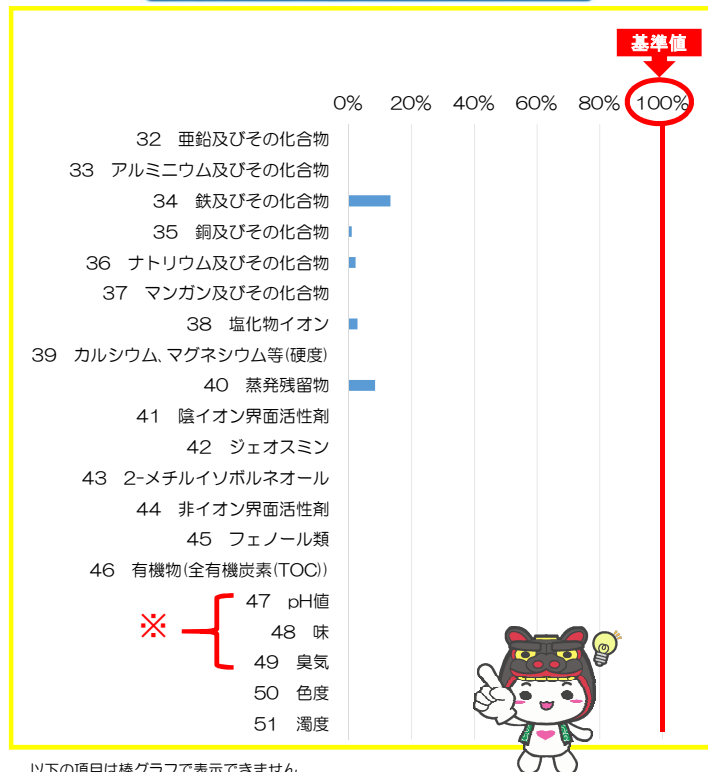

以下の項目は棒グラフで表示できません

※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。

今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。

※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。

今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

八 幡 地 区 検査地点： 1 8 . 升田原水					採 水 月 日		4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	
					気温 (°C)				18. 0									
					水温 (°C)				10. 9									
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			2									
	2		大腸菌		—	1			検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			< 0. 004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			0. 9									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0. 001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—												
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—												
	23		クロロホルム	mg/L	—	—												
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—												
	26		臭素酸	mg/L	—	—												
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—												
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—												
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—												
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—												
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—												

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

八 幡 地 区				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	
				検査地点： 1 8 . 升田原水				気温 (℃)			18. 0							
				水温 (℃)			10. 9											
番号		分類		水質基準項目		単位	基準値	検査頻度										
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1			10									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0. 001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1			11									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	—	1			36									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1			87									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1			< 0. 000001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1			< 0. 000001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1			< 0. 002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1			< 0. 0005									
	46		有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L	—	1			< 0. 3									
	47	その他	pH値		—	1			6. 6									
48	味			—	—													
49	臭気			—	1			異常なし										
50	色度		度	—	1			< 0. 5										
51	濁度		度	—	1			< 0. 1										
			残留塩素	mg/L	—	—												

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

八幡地区 検査地点：19. 常禅寺給水栓				採水月日			4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—	
				気温(℃)			11.0	12.0	18.0	26.0	29.5								
				水温(℃)			9.8	12.5	16.1	21.0	25.4								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	1			< 0.0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1			< 0.00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			0.002										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1			< 0.004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0.9										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1			< 0.08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1			< 0.0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1			< 0.005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1			< 0.001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1			< 0.001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1			< 0.001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.07										
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002										
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001										
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.002										
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001										
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.004										
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002										
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			0.001										
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			0.001										
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

八 幡 地 区						4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
検査地点： 1 9 . 常禅寺給水栓						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温 (℃)	11. 0	12. 0	18. 0	26. 0	29. 5						
						水温 (℃)	9. 8	12. 5	16. 1	21. 0	25. 4						
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 05								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			10								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	11	11						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			36								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			86								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3						
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 6	6. 6	6. 7	6. 7	6. 6						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1						
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 24	0. 32	0. 22	0. 16	0. 12						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市 大台野飲雑用水

八 幡 地 区 検査地点： 20. 大台野原水				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分	
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	3月2日	
				気温(℃)			5.0	8.0	14.0	23.0	29.0								
				水温(℃)			6.5	7.5	8.0	9.0	9.5								
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		—	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1													
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1													
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1													
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1													
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1													
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1													
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1													
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1													
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1													
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1													
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1													
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1													
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1													
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1													
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1													
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1													
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1													
	20		ベンゼン	mg/L	—	1													
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—													
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—													
	23		クロロホルム	mg/L	—	—													
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—													
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—													
	26		臭素酸	mg/L	—	—													
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—													
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—													
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—													
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—													
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—													

令和7年度 水質検査結果

酒田市 大台野飲雑用水

八 幡 地 区				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分		
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	3月2日		
				検査地点： 20. 大台野原水			気温 (℃)			5.0	8.0	14.0	23.0	29.0						
							水温 (℃)			6.5	7.5	8.0	9.0	9.5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	1														
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	1														
	34		鉄及びその化合物	mg/L	－	1														
	35		銅及びその化合物	mg/L	－	1														
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	1														
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	－	1														
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	－	1														
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	－	1														
	40		蒸発残留物	mg/L	－	1														
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	－	1														
	42		ジェオスミン	mg/L	－	1														
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	1														
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	－	1														
	45		フェノール類	mg/L	－	1														
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	－	1														
	47	その他	pH値		－	1														
48	味			－	－															
49	臭気			－	1															
50	色度		度	－	1															
51	濁度		度	－	1															
			残留塩素	mg/L	－	－														

令和7年度 水質検査結果

酒田市 大台野飲雑用水

八 幡 地 区 検査地点： 2 1 . 草津給水栓						採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
									4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	3月2日
						気温(℃)			5.0	8.0	14.0	23.0	29.0							
						水温(℃)			8.5	11.5	13.0	9.0	22.5							
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0									
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	4			< 0.0003											
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	1														
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	1														
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	1														
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	1														
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	1														
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	1														
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	4			< 0.001											
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1														
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	1														
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	1														
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	1														
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	1														
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	1														
	17		ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	1														
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1														
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	1														
	20		ベンゼン	mg/L	0.01以下	1														
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0.6以下	4			0.43											
	22		クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	4			< 0.002											
	23		クロロホルム	mg/L	0.06以下	4			< 0.001											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	4			0.001											
	26		臭素酸	mg/L	0.01以下	4			< 0.001											
	27		総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	4			< 0.004											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	4			< 0.002											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	4			< 0.001											
	30		ブロモホルム	mg/L	0.09以下	4			< 0.001											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	4			< 0.008											

令和7年度 水質検査結果

酒田市 大台野飲雑用水

八 幡 地 区				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	1 0 月 分	1 1 月 分	1 2 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分		
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月6日	11月10日	12月1日	1月13日	2月2日	3月2日		
				検査地点： 2 1 . 草津給水栓			気温 (℃)			5. 0	8. 0	14. 0	23. 0	29. 0						
							水温 (℃)			8. 5	11. 5	13. 0	9. 0	22. 5						
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度														
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1														
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1														
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1														
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1														
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	1														
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	1														
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	6. 9	7. 1	5. 8	5. 8	5. 7									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下	1														
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	1														
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1														
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001											
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001											
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1														
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1														
	46		有機物 (全有機炭素 (TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3									
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 6	6. 6	6. 6	6. 6	6. 5									
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気			異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度		度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5										
51	濁度		度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1										
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 15	0. 54	0. 37	0. 19	0. 22									
	判 定						適 合	適 合	適 合	適 合	適 合									